



## Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432  
PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432  
Ūdensvada iela 3, Daugavpils  
LV - 5401

Tālrunis + 371 654-44565  
Fakss + 371 654-25547  
e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv

A/S "SEB Banka"  
Daugavpils filiālē,  
konta Nr.  
LV26UNLA0005000609327

Daugavpilī

12.02.2015. Nr. 13-4/ 011

Uz 30.01.2015. Nr. 1.2-6/269

**Daugavpils pilsētas dome**  
**Reģ.Nr. 90000077325**  
**Kr.Valdemara ielā 1, Daugavpilī**  
**LV - 5401**

*TN "A.Pumpura ielas pārbūvei posmā no Bauskas ielas līdz Siguldas ielai, Siguldas ielas pārbūvei posmā no A.Pumpura ielas līdz Silikātu ielai un Silikātu ielas pārbūvei posmā no Siguldas ielas līdz Jelgavas ielai, Daugavpilī"*

## Tehniskie noteikumi


1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, sagatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, pazemes inženiertīkliem un zemes iecirkņu robežām apjomos, kuri ir pietiekami projekta veiksmīgai izstrādāšanai.
2. Izstrādāt ielas pārbūves "A.Pumpura ielas pārbūve posmā no Bauskas ielas līdz Siguldas ielai, Siguldas ielas pārbūve posmā no A.Pumpura ielas līdz Silikātu ielai un Silikātu ielas pārbūve posmā no Siguldas ielas līdz Jelgavas ielai, Daugavpilī" tehnisko projektu atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”, „Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, „Būvniecības likumam” un citiem spēka esošiem normatīviem dokumentiem.
3. Saglabāt esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu drošību un dziļumu saskaņā ar LBN 222-99, LBN 223-99.
4. Tā kā ūdensvada tīkli Siguldas ielā (no A.Pumpura ielas līdz Kauņas ielai) atrodas sliktā tehniskā stāvoklī, nepieciešams pārlikt un veikt esošo klientu pārslēgšanu pie sarkanās līnijas un uzstādīt pazemes noslēdzošo armatūru (1.pielikums).
5. Projekta darba apjomos paredzēt aku augšējo daļu virs pārsegumiem nomaiņu (lūkas, betona papildus riņķi) un nepieciešamības gadījumā paredzēt pārsegumu nomaiņu esošām ūdensvada un kanalizācijas akām (2.- 8.pielikumi).
6. Lūkām ir jābūt izgatavotām no kaļamā ķeta un jāatbilst EN124 standarta prasībām, lūkas rāmim ir jābūt peldošā tipa, paredzēt izlīdzināšanas gredzenus.
7. Gadījumā, ja tiks atrastas ķieģeļu akas vai skataku uzgalvi, veikt ūdensvada un kanalizācijas aku remontu (ķieģeļu skataku uzgalvju nomaiņa, ķieģeļu aku nomaiņa).

8. Gadījumos, kad seguma atjaunošanas atzīmes tiks izmainītas (proti paaugstinātas) un izlīdzinošo riņķu kopaugstums pārsniedz 70 cm, nepieciešams paredzēt esošo aku rekonstrukciju
9. Pēc darbu beigām veikt kanalizācijas aku tīrīšanu un kanalizācijas tīklu skalošanu.
10. Izstrādāto projektu saskaņot ar SIA „Daugavpils ūdens” un citiem inženiertīklu turētājiem un trešajām personām, atbilstoši LR MK Noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.
11. Saskaņotā tehniskā projekta vienu eksemplāru iesniegt SIA ”Daugavpils ūdens”, kā arī nodot to digitālā veidā.

SIA “Daugavpils ūdens”  
Valdes loceklis




S.Selickis

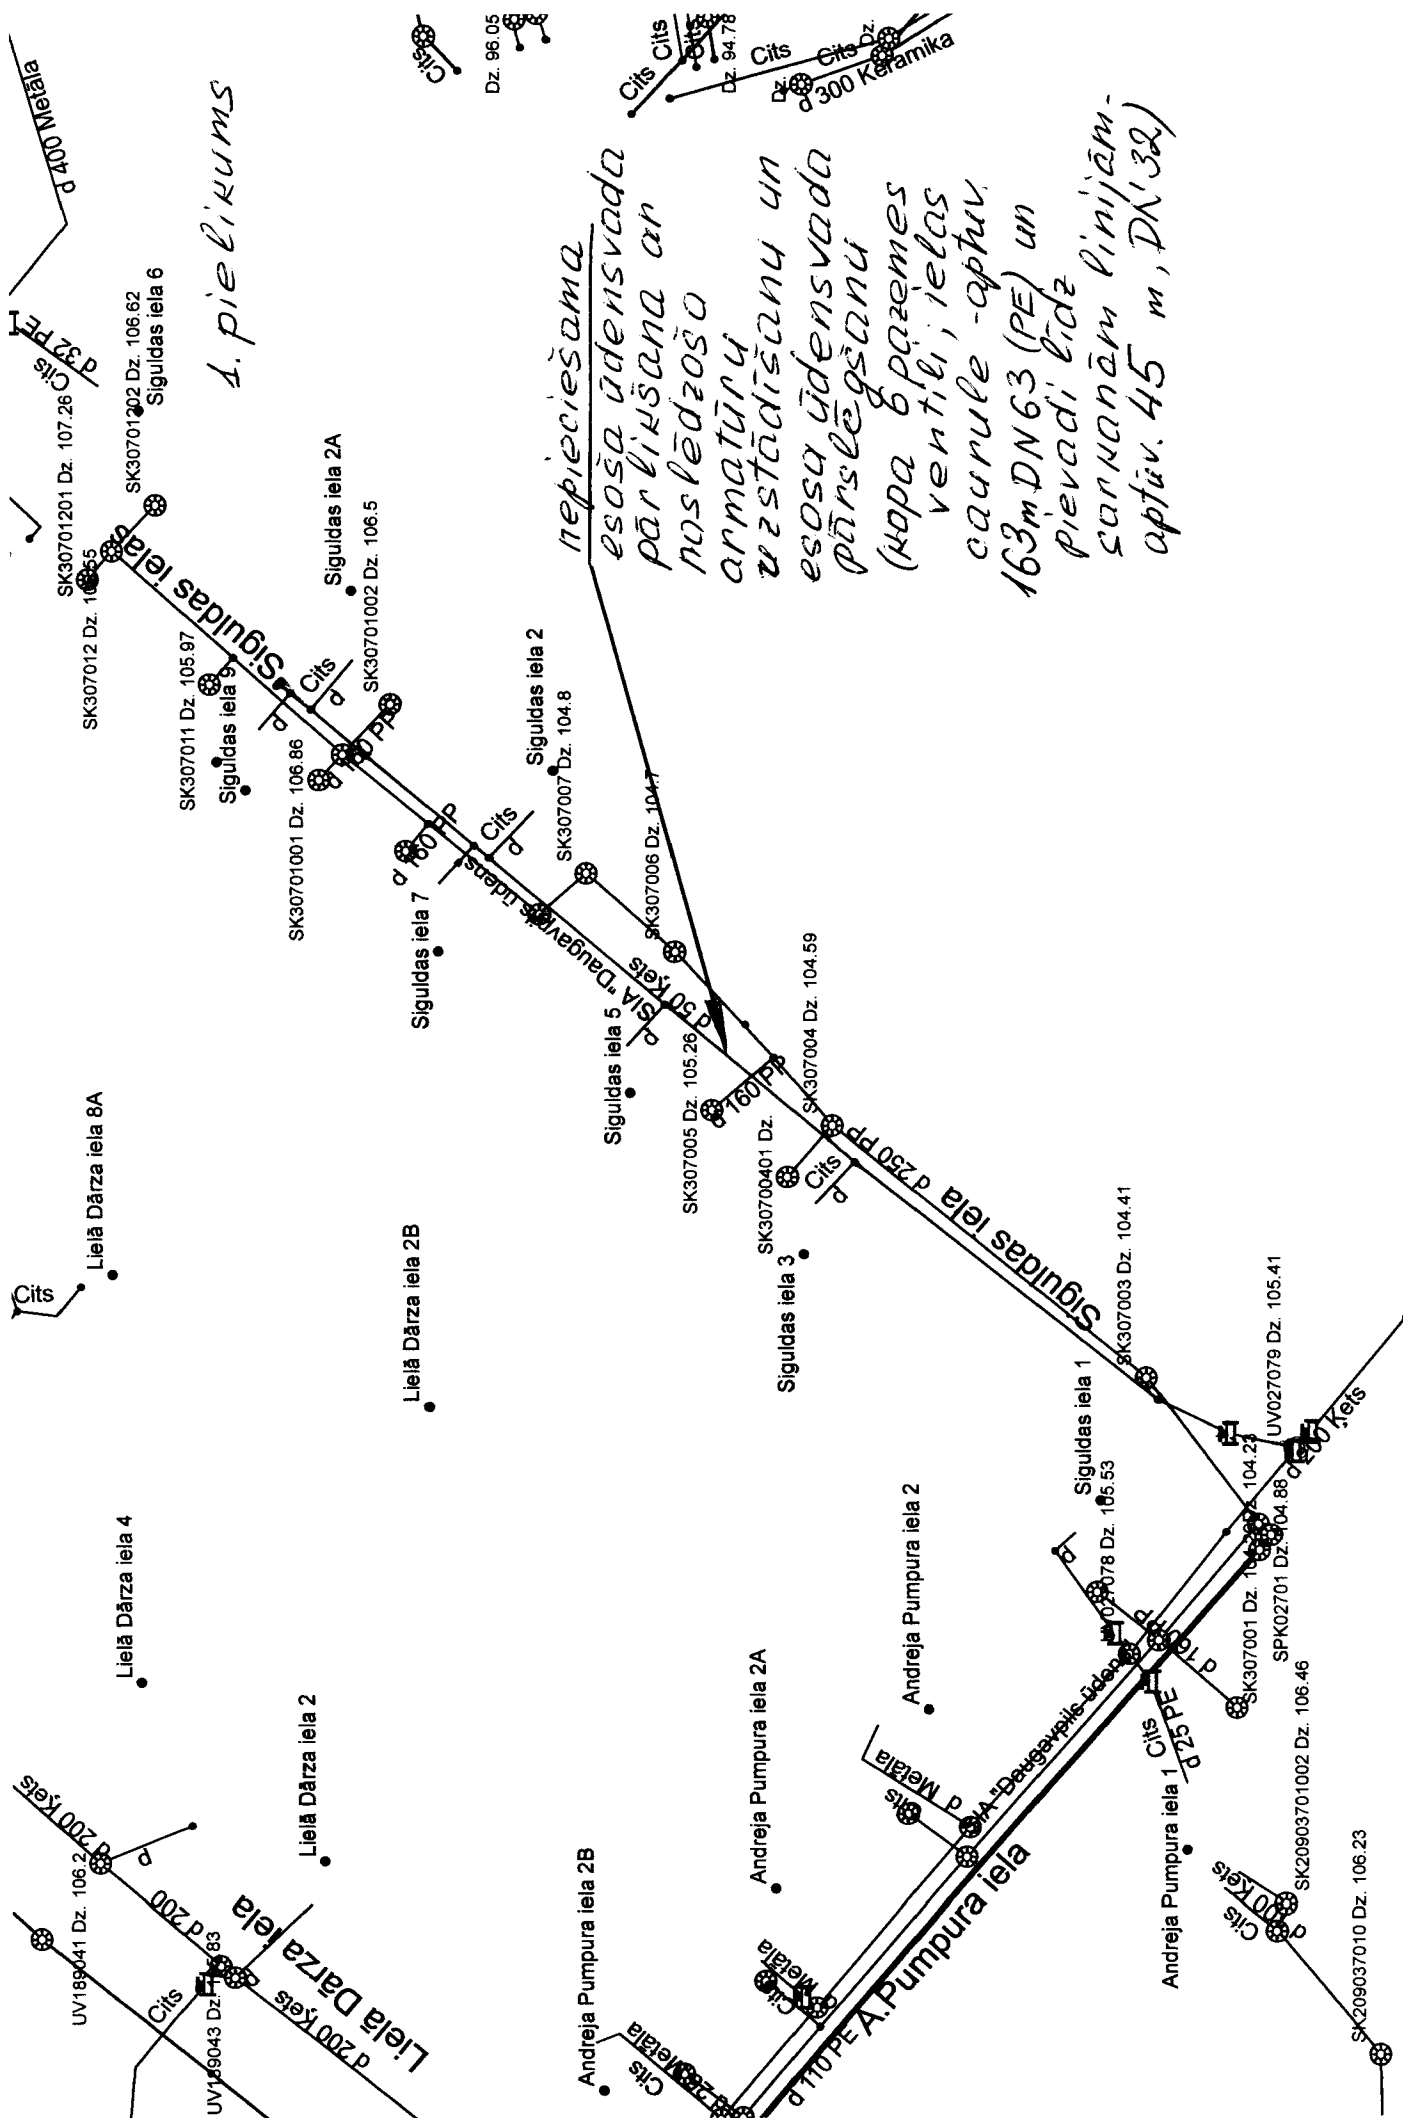

1. pielikums

2. pielikums

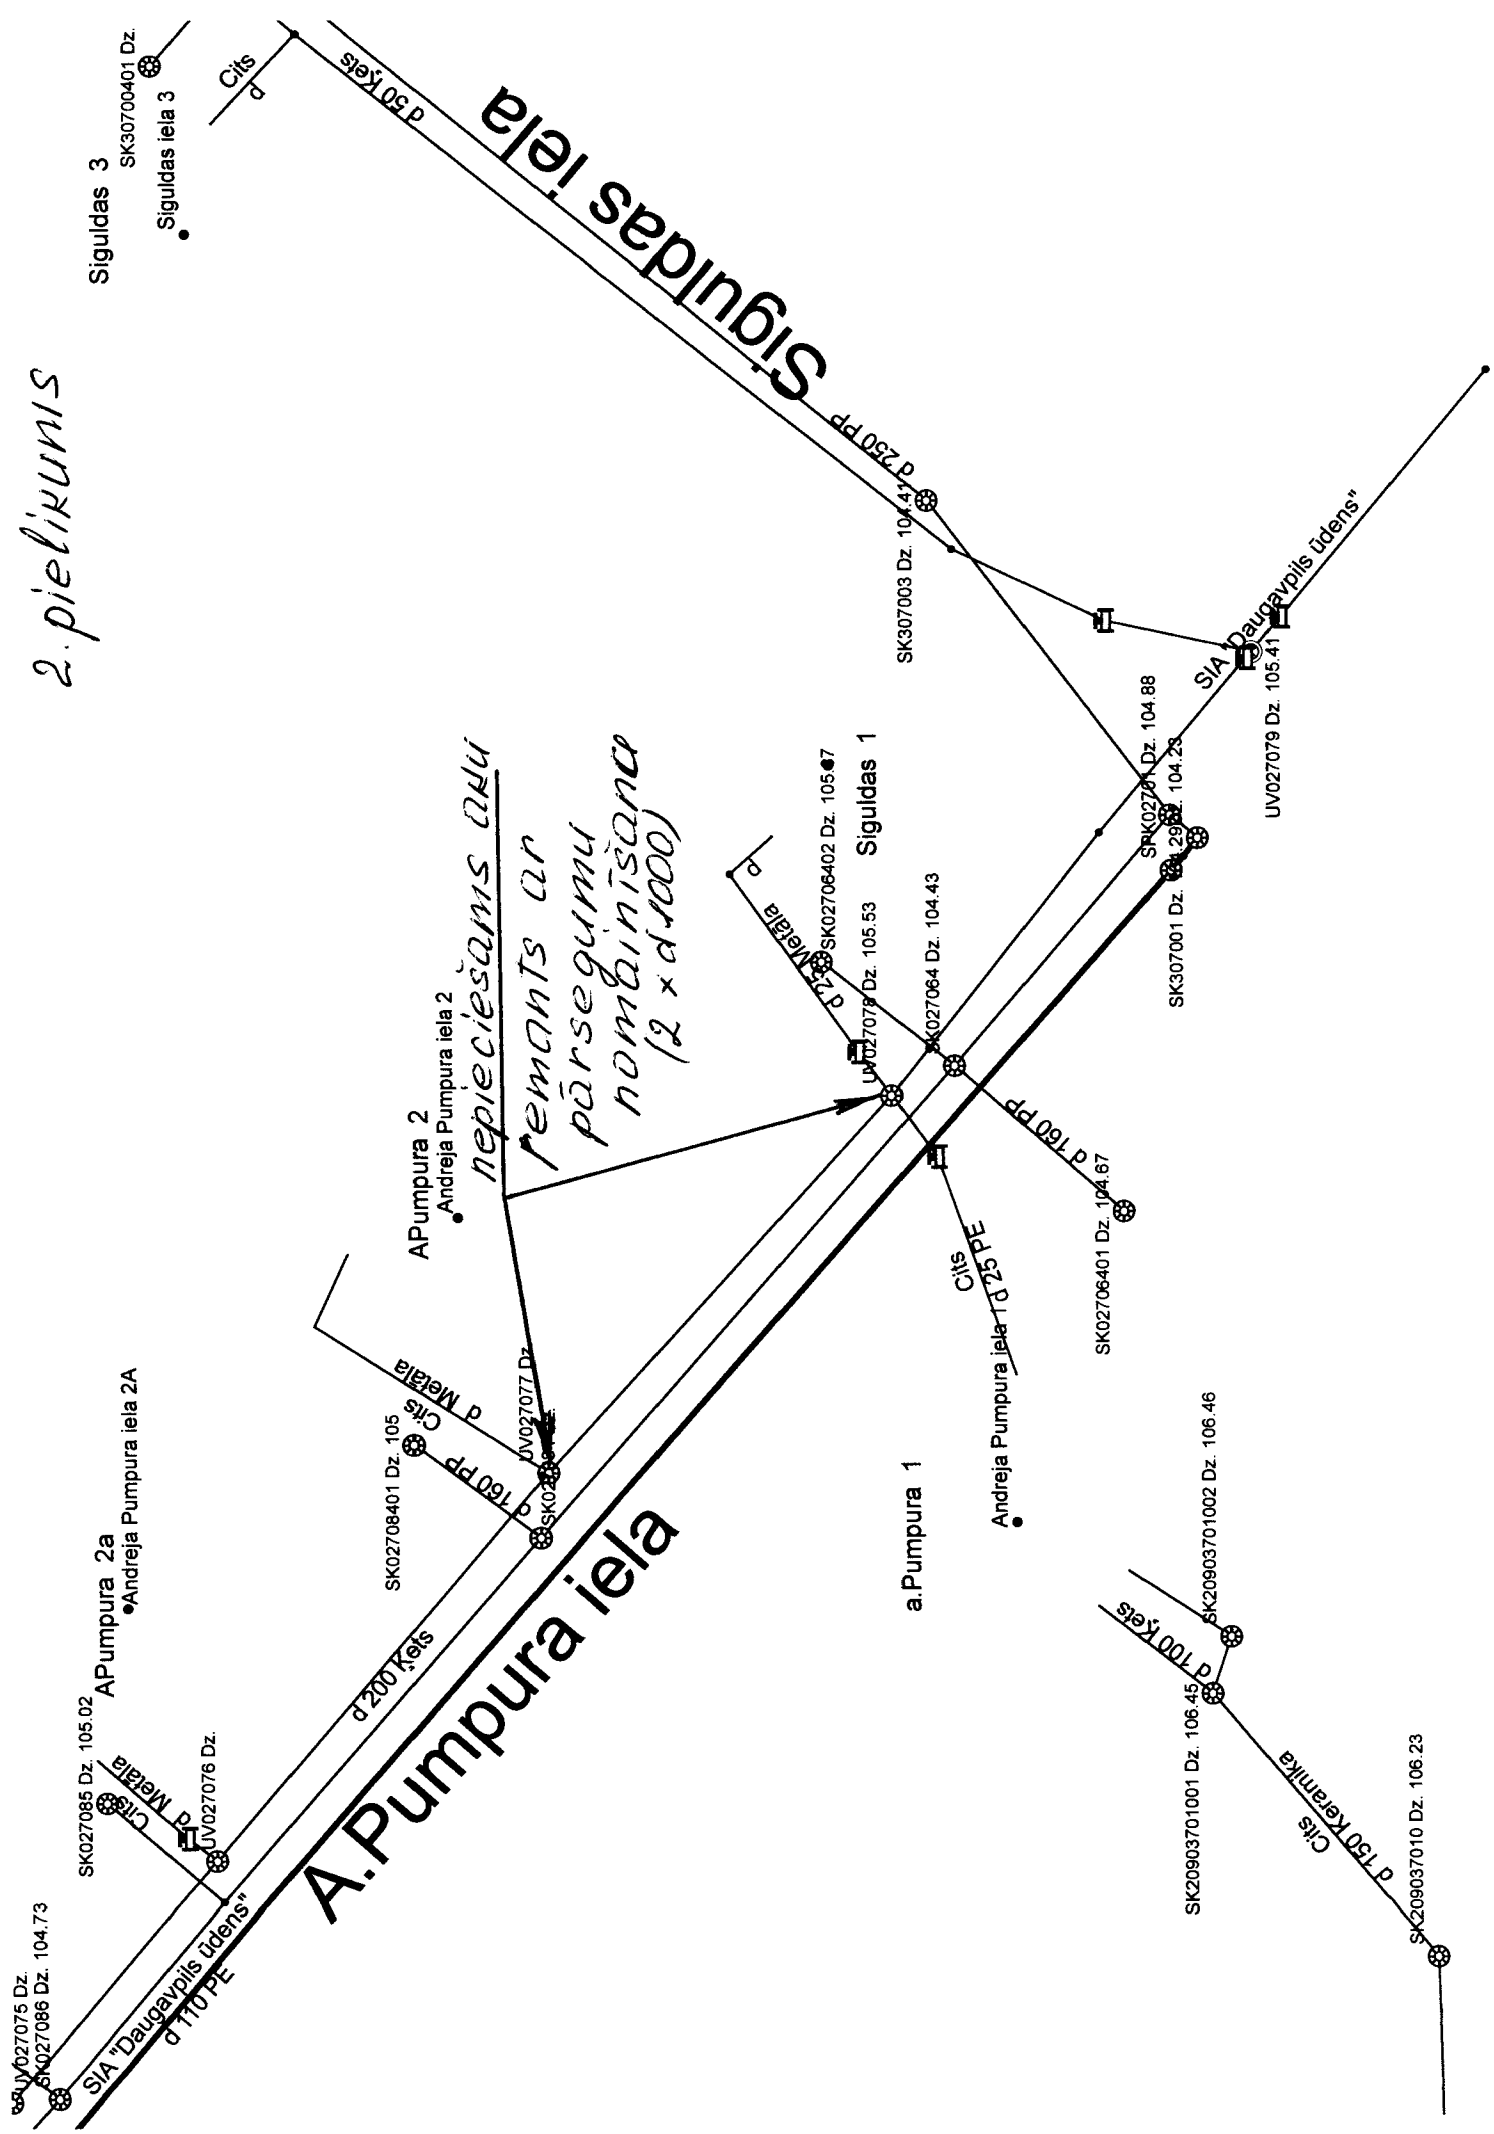



Andreja Pumpura iela 6

APumpura 6

4. pielikums

APumpura 4a

Andreja Pumpura iela 4A

SK027061 Dz. 105.94

SK027062 Dz. 105.82

SK02706301 Dz. 105.73

A.Pumpura 4

A.Pumpura 3

Dumpura iela

nepieciešams ūdas remonts  
(izlīdzinošo riņķu d100  
nomaiņīšana)

Cits  
d 25 Metāla

Dz. 106.14

UV027060 Dz. 105.44

d 50 Metāla

UV027058 Dz. 105.16

d 40 Metāla

Cits  
d 200 Keramikā

UV027059 Dz. 105.44

d 200 Kets

SIA "Daugavpils ūdens"

SIA "Daugavpils ūdens"

d 110 PE


d 250 PP

d 160 PP

d 160 PP


SK027063 Dz. 106.41

5. pielikums

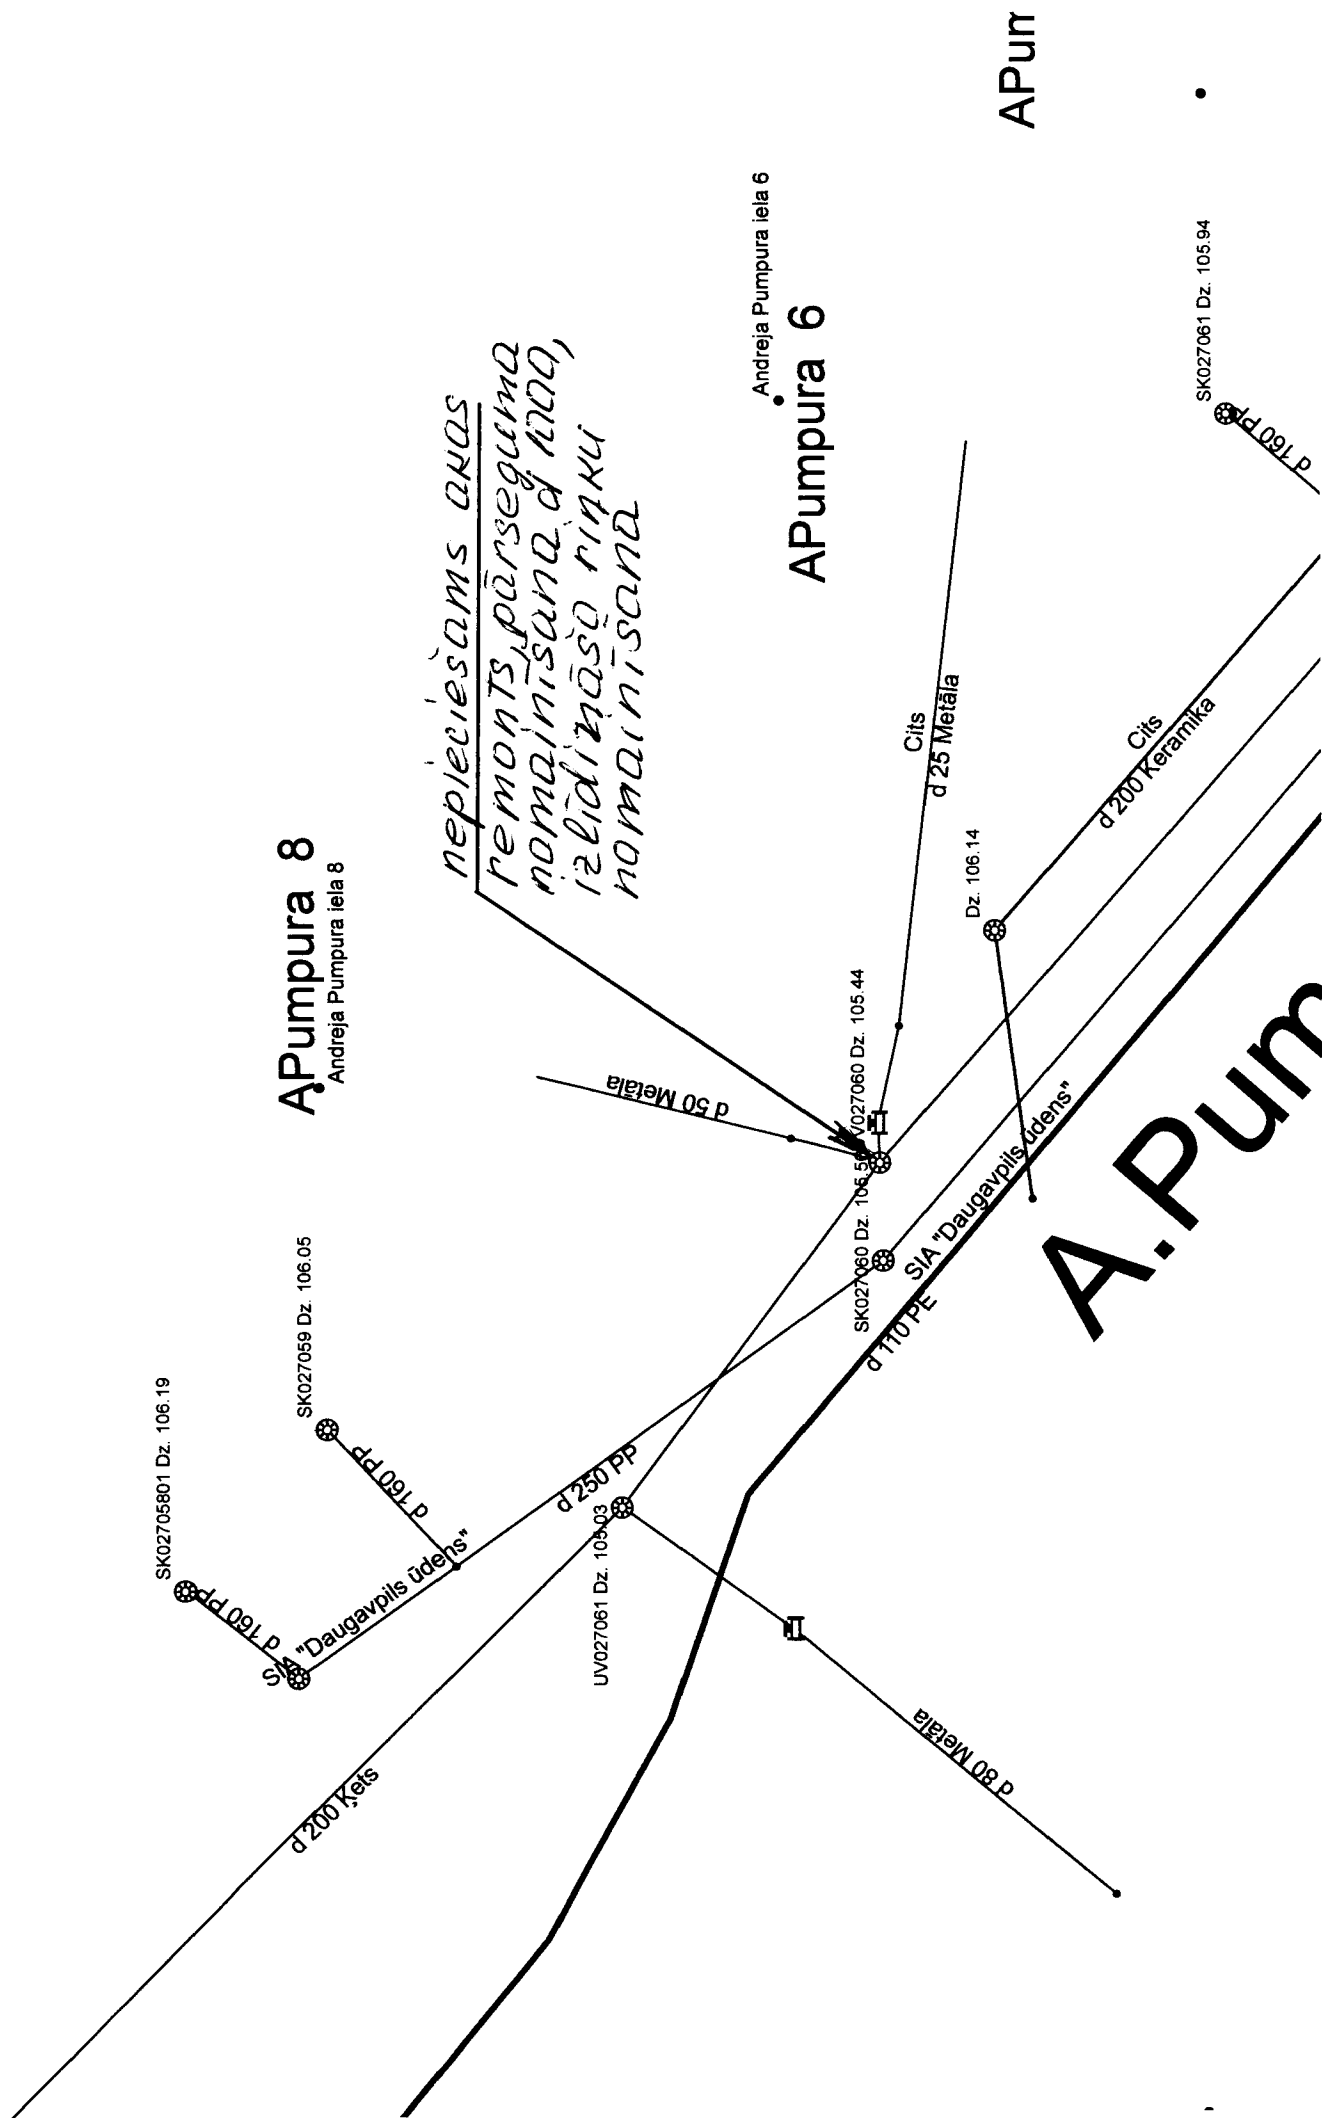

Baus

6. pielikums

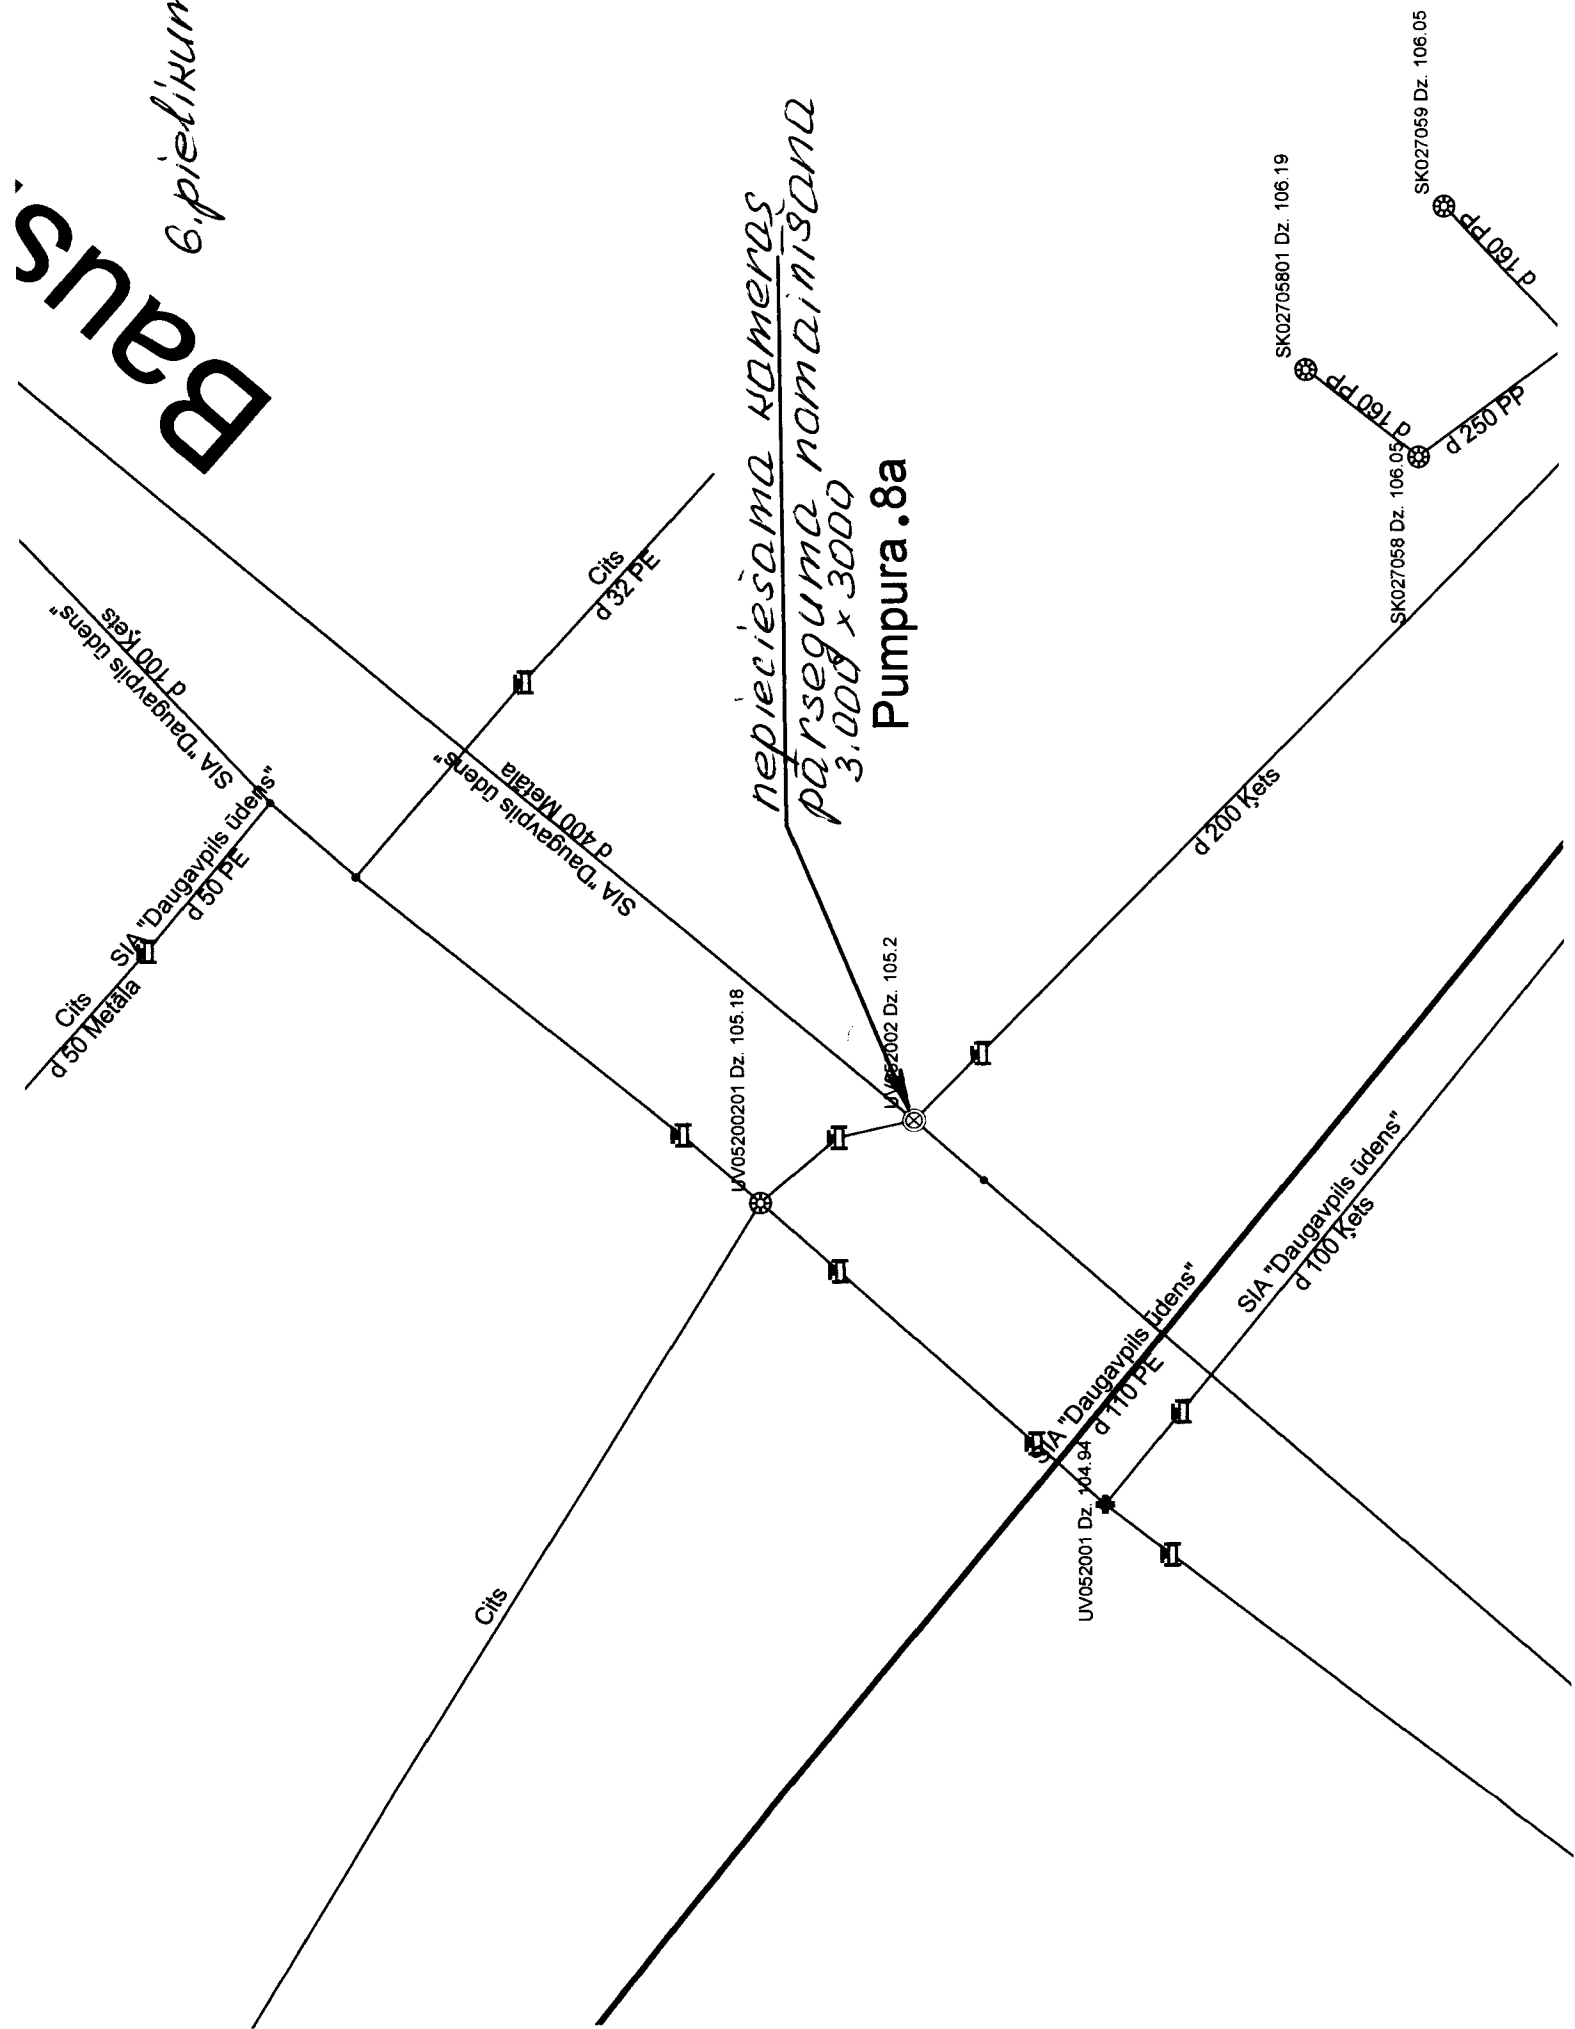



• Jelgavas iela 1H

7. pielikums

• Dobeles iela 1M

Jelgavas 1m  
• Jelgavas iela 1S

SIA "Daugavpils ūdens"  
p 500 Metāla

konkrēto  $\phi 2000$   
nepārskaidro  $\phi 1000$

Silikātu iela

OV300005 Dz. 100.47  
d 200 Metāla  
d 100 Metāla

nepieciešams aklas  
remonts - pārsegums d2000  
un aru grāda (augšējā) d2000, h-590  
nomaiņīšana

Silikāts

8. pielikums

Jelgavas 1m  
Jelgavas iela 1S

SIA "Daugavpils ūdens"  
LT50013618A

UV2369006 Dz. 100.2

d 100 K<sub>100</sub>

nepieciešams avars remonts -  
pārseguma nomaiņošana  
d 1500, izlīdzināšo  
riņķu nomaiņošana


Silikātu 1

Silikātu iela 1

9. pielikums

Jelgavas iela 1T

Jelgavas iela 1F



UV309003 Dz. 103.76

nepieciešams ahas pemonēts-  
pārseguma d1500 nomaiņišana

Ø 500 Metāla