



0.4 kV iekšejo tīklu plāns M1:100

U = 0.4 kV

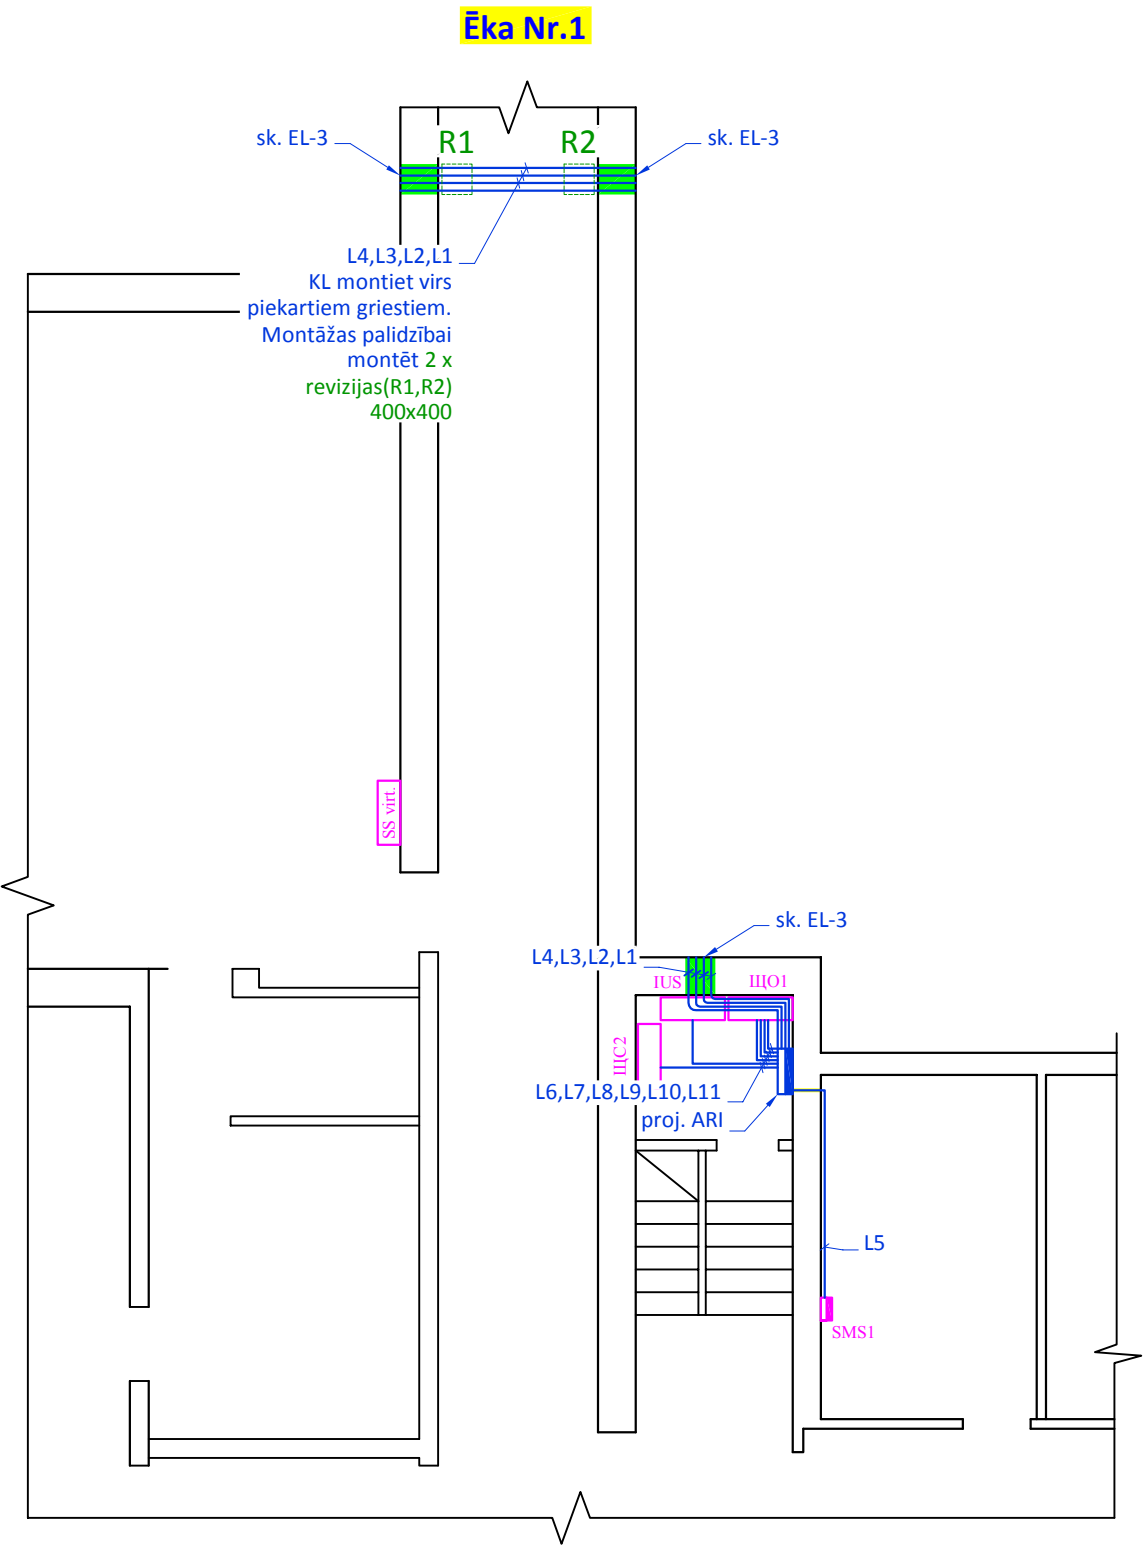

- Norādījumi**
- montēt pa sienu glūda PVC caurule
  - caur sienu montēt ar cauruli
- Līniju apraksts**
1. L1 - NYY-J 5x16mm<sup>2</sup> L=37m
  2. L2 - NYY-J 5x4mm<sup>2</sup> L=37m
  3. L3 - NYY-J 3x1,5mm<sup>2</sup> L=37m
  4. L4 - NYY-J 3x4mm<sup>2</sup> L=109m
  5. L5 - NYY-J 3x4mm<sup>2</sup> L=10m
  6. L6 - AXMK 4x70mm<sup>2</sup> L=10m
  7. L7 - AXMK 4x95mm<sup>2</sup> L=10m
  8. L8 - AXMK 4x35mm<sup>2</sup> L=10m
  9. L9 - AXMK 4 x35mm<sup>2</sup> L=10m
  10. L10 - AXMK 4x35mm<sup>2</sup> L=10m
  11. L11 - AXMK 4x16mm<sup>2</sup> L=10m
- Pieņemtie apzīmējumi**
- proj. KL 0.4kV
  - IUS esoš. spēka sadalnes
  - proj. spēka sadalnes

				Objekts: Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs. Rezerves el.barošanas ierīkošana.		
Pasūtītājs: Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs. Reg. Nr.90000065913				Nr. EALT-07-2012		
				Stad.	Lapa	Lapas
				TP	EL-2	4
Proj.vad.		K.Bērziņa	06.2012	ELEKTROTEHNISKĀ DAĻA		
Izstrād.		K.Bērziņa	06.2012			
				0.4 kV iekšejo tīklu plāns M1:100		
				SIA "Elektro-Alter" Būvkomers. reģ. Nr. 2552-R 18.Novembra iela 104A, Daugavpils Tālr:29253749 Tālrfakss:65438824		