

LAPU SARAKSTS		
LAPA	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
EL - 1	Vispārīgie norādījumi	
EL - 2	0.4 kV iekšejo tīklu plāns	M 1:100
ELT - 3	0.4 kV ārejo tīklo plāns	M 1:250
EL - 4	Elektroapgādes principiāla shēma	
EL.IS	Pamata materiālu un iekārtu specifikācija	

Paskaidrojuma raksts

Projekts „Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs.
Rezerves el.barošanas ierīkošana.” izstrādāts pēc pasūtījuma saskaņā ar projektēšanas uzdevumu.
Celtniecības vieta: 18.Novembra iela 354a, Daugavpilī.

1. Galvenie tehniskie dati:
- maksimālā pieļaujamā strāva 250A

- maksimālā pieļaujamā strāva avārijas režīmā 80A

- barojoša tīkla spriegums 380/220V

2. Spēka elektrotīkli:
Arējas elektroinstalācijas izbūve, izmantojot NYY-J/AXMK markas kabeļus ar vara/alumīnija dzīslām. Instalāciju veikt tranšejā, virs piekaramiem griestiem un gar fasādi.
Kabeļu pārejas caur sienām veikt ar plastmasas caurulēm, pēc kabeļu montāžas cauruļu galus noblīvēt.
Kabeļu trases precizēt montāžas laikā, ņemot vērā santehniskos cauruļvadus, vēdināšanas ierīču izvietojumu un inženiertīklu izvietojumu.
Visas elektroiekārtu metāliskās daļas, kuras normāli neatrodas zem sprieguma, sazemēt ar kabeļu zemējuma vada palīdzību.
Spēka sadales uzstādīt 1,5 m augstumā no tīras grīdas līdz sadales vidus asij.

3. Piezīmes:
- Visus darbus izpildīt saskaņā ar „ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM" un „ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.

ŠĪ BŪVPROJEKTA "EL","ELT" DAĻAS
RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM,
KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.

BŪVPROJEKTA DAĻAS
VADĪTĀJS:

K. Bērziņa

(vārds, uzvārds)

70-2159


Sertifikāta Nr.


02.2012

(datums)

(paraksts)

Objekta novietojuma shēma

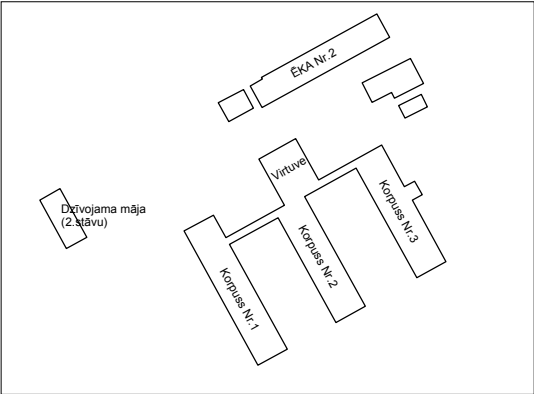

				Objekts: Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs. Rezerves el.barošanas ierīkošana.			
Pasūtītājs: Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs. Reg. Nr.90000065913					Nr. EALT-07-2012		
				ELEKTROTEHNISKĀ DAĻA	Stad.	Lapa	Lapas
Proj.vad.		K.Bērziņa	06.2012		TP	EL-1	4
Izstrād.		K.Bērziņa	06.2012	Vispārīgie norādījumi	SIA "Elektro-Alter" Būvkomers. reģ. Nr. 2552-R 18.Novembra iela 104A, Daugavpils Tālr:29253749 Tālrfakss:65438824		