



VIRTUVES BLOKA TĒLPU EKSPĻĪKĀCIJA		
Nr.	Telpas nosaukums	Platība, m <sup>2</sup>
1	Virtuve	150.2
2	Tualete	2.2
3	Dušas telpa	1.6
4	Ģērbtuve	5.3
KOPĀ:		159.3


### NOSĀCĪTIE APZĪMĒJUMI

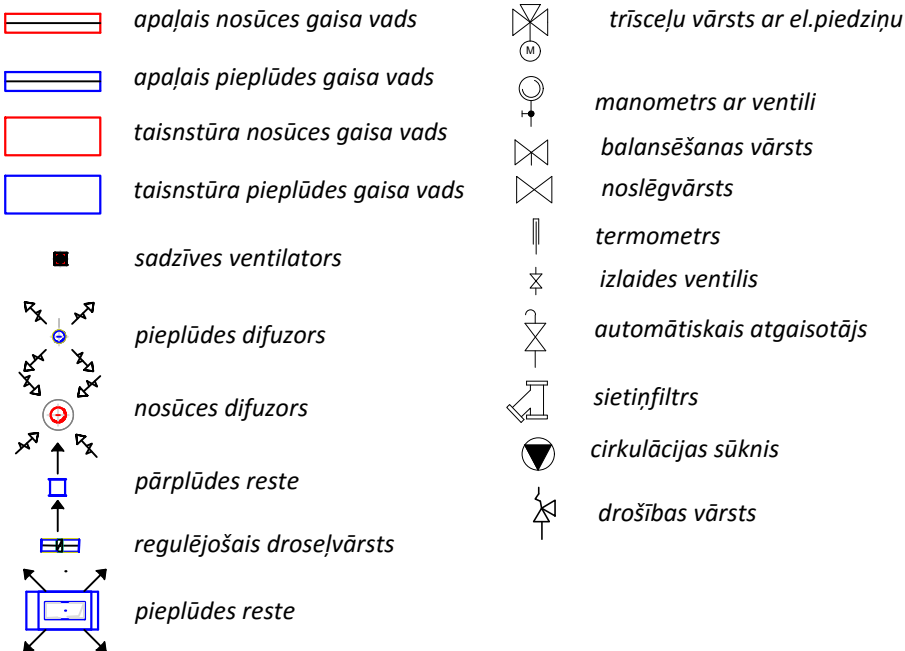

### OZONA ĢENERATORA PIESLĒGUMS



### PN1 SILTUMAPGĀDES SISTĒMAS PIESLĒGUMA SHĒMA PIE ESOŠĀ KOLEKTORA SILTUMMEZGLĀ

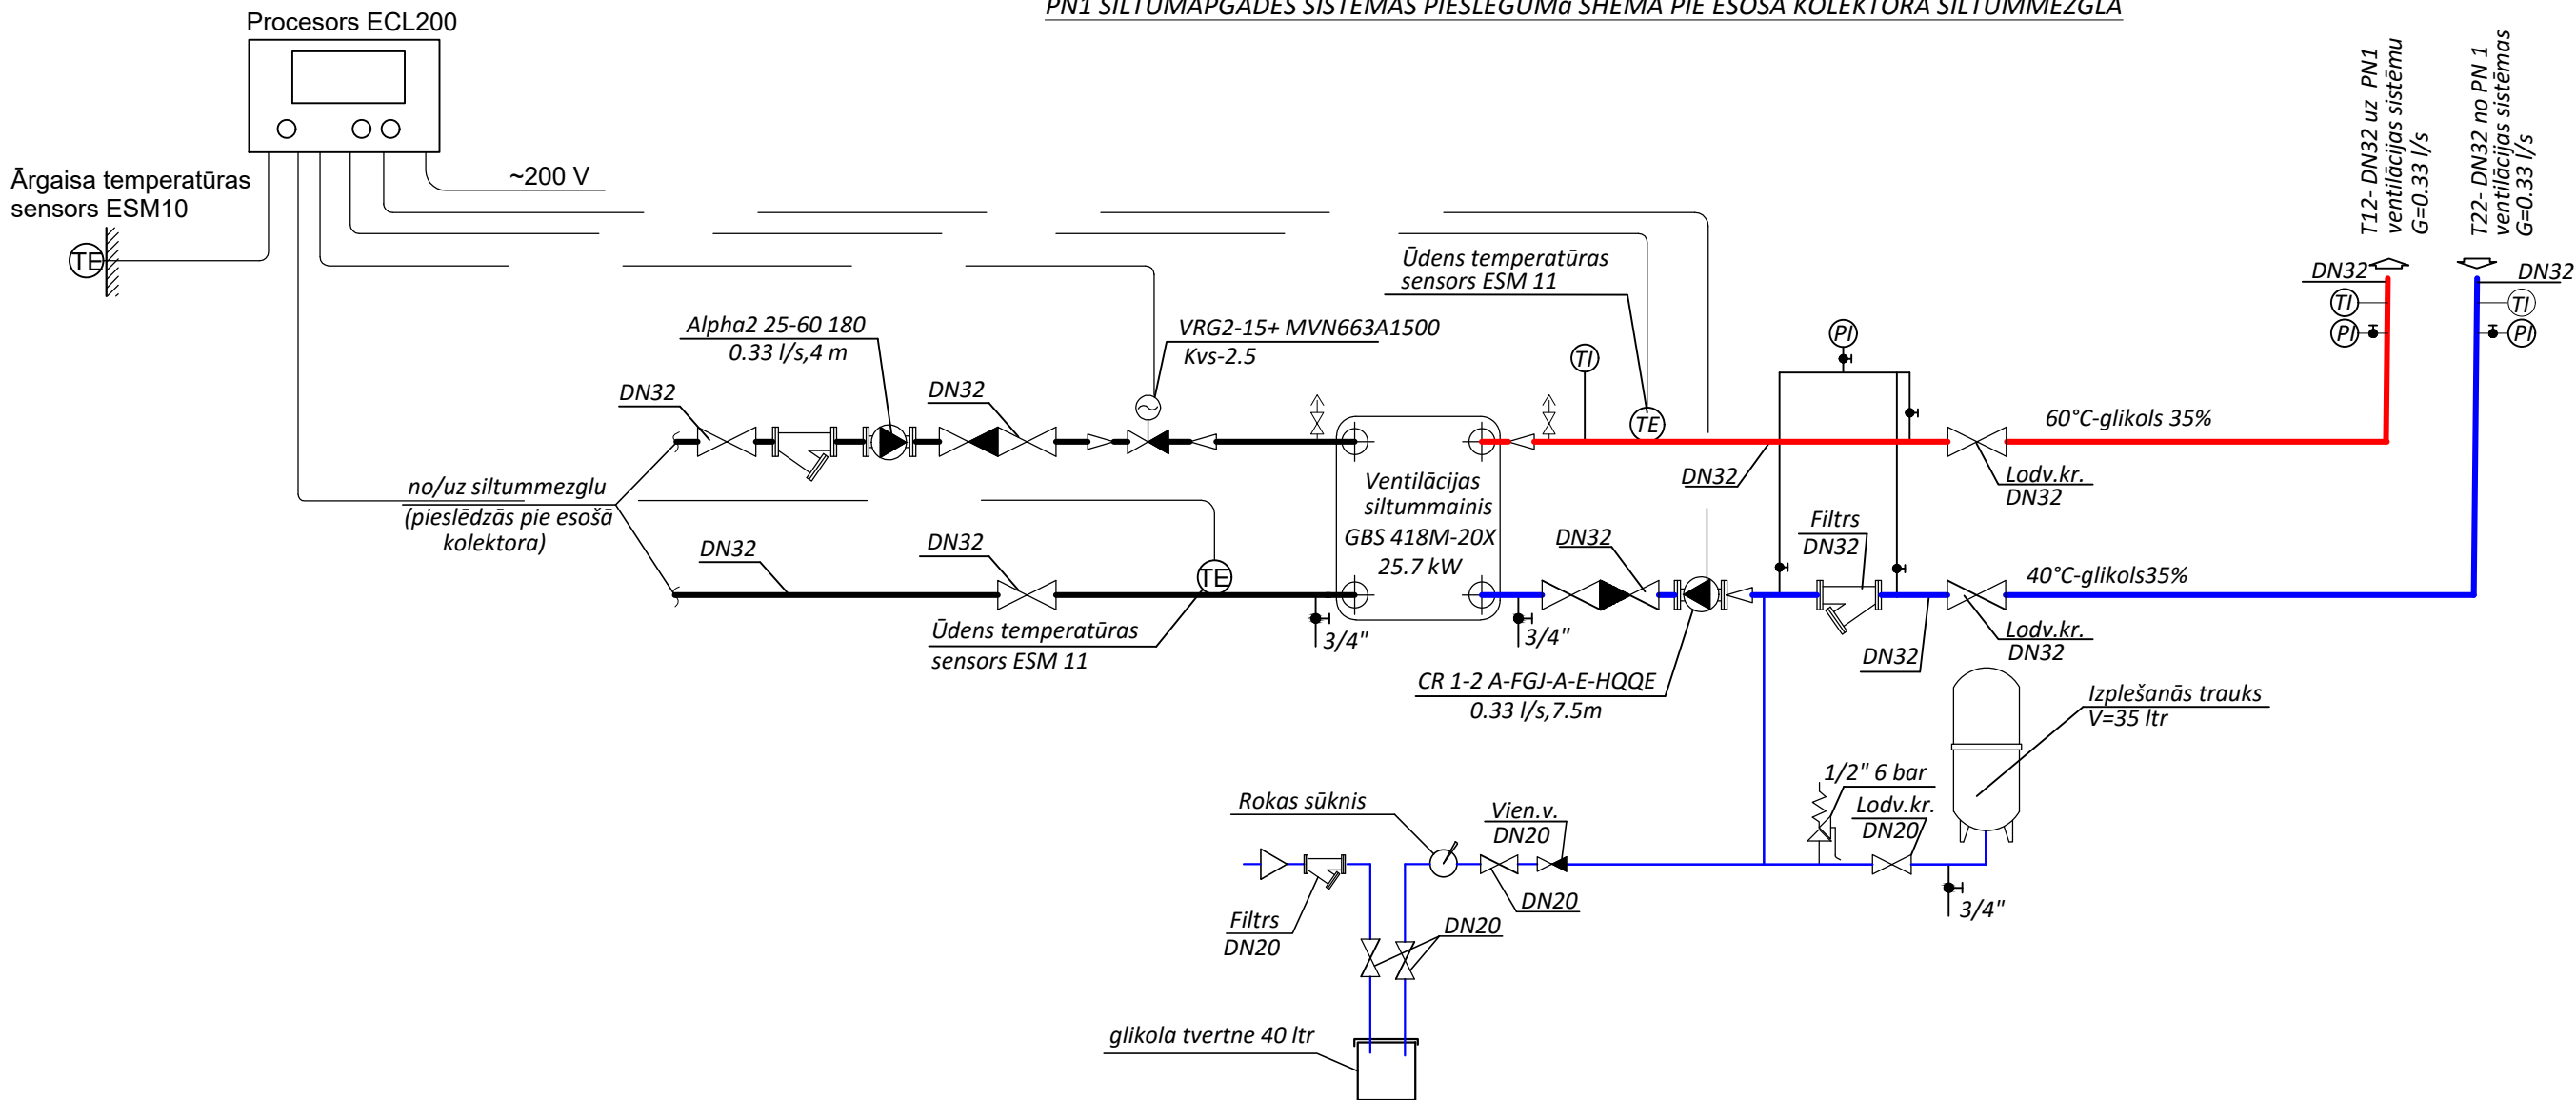

### PIEZĪMES

- Ventilācijas sistēmas montāžai tiek lietoti rūpnieciski izgatavoti no cinkotā skārda gaisa vadi.
- Ieņemšanas un izmešanas gaisa vadus izolēt līdz ventiekārtai ar pretkondensāta izolāciju Insul roll, b= 32 mm.
- Pieplūdes un nosūces gaisa vadus tehniskajā telpā izolēt ar Paroc Mat Alucoat, b= 100 mm.
- Pieplūdes nosūces gaisa vadu stāvvadus izolēt ar Paroc Mat Alucoat, b= 50 mm.
- No ventiekārtas paredzēt kondensāta novadīšanu uz tuvāko kanalizāciju, pieslēgums caur lodveida sifonu.
- Siltumapgādes caurulvadus izolēt ar Climaflex, b= 20 mm.
- Ventilim pie izplēšanas trauka jābūt pastāvīgi atvērtam, un tā rokturim noņemtam, un piekarinātam pie krāna kēdē, lai izslēgtu iespēju nejauši aizvērt ventili.
- Siltumapgādes caurules izolēt ar porgumijas siltuma izolācijas Armacell SH čaulām.
- Gaisa vadu tīrīšanai paredzēt tīrīšanas lūkas.
- Gaisa izmešanas vadu izvest h= 500 mm virs jumta pārseguma.
- Montējot ventilācijas sistēmas iekārtu, paredzēt apkalpošanas zonu.
- Gaisa vadu un difuzoru piesaistes saskaņot ar dizaina projektu un precizēt montāžas gaitā.
- Vietās kur gaisa vadi šķērso starpstāva pārsegumu, uz gaisa vadiem paredzēt ugunsdrošos varstus un caurumus paredzēt aizpildīt ar hermetizējošiem materiāliem.

SIA "CAMPAIGN" Sakas iela 15-2, Rīga, LV-1067 Reģ. Nr. 50003773841 BKR. Nr. 10964R Tālrunis: +371 67319046 E-pasts: sia.campaign@gmail.com		Objekta nosaukums: Daugavpils 16. vidusskolas virtuves bloka inženiertīklu un telpu apdares atjaunošana	
Dzīves vadīt. D. Buliņš Izstrādāja T. Grava Pārbaudīja M. Zariņš		Adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils	
Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldība, reģ. nr. 90000077325		Pasūt. Nr./ Arh. Nr.: 2016/08	
Mērogs: 1:100		Datums: 15.08.2016	
Lapas nosaukums: Ventilācija. 2.stāva plāna fragments		Stadija Marka Lapa BP AVK 2	
Lapas Nr.: _____			