

SS-2


Un=400/230V

Pu=17,78kW

Pa=12,98kW PE NL3


Ia=20A

Esošais ievada kabelis
no esošās galvenās sadalnes

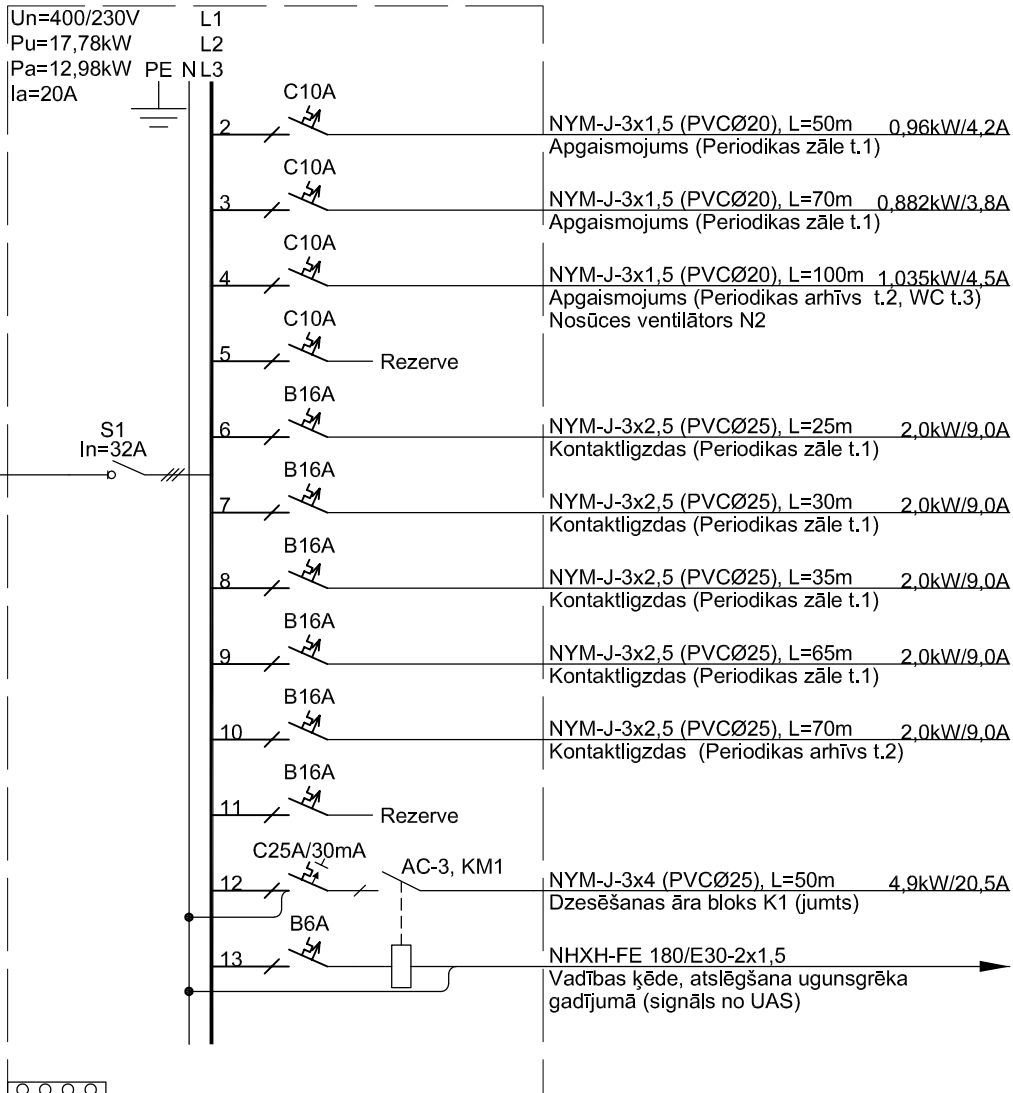

PIEZĪME:

Automatslēdzus izvietot esošajās stāva sadalnēs, papildinot tās ar DIN sliedēm. Esošo sadalni iztīrīt, sakārtot. Veikt saņemšanas pasākumus sadalnes metāla korpusam un durvīm.

Pasūtītājs: Latgales Centrālā bibliotēka.				Objekts: Latgales Centrālās bibliotēkas Periodikas zāles tehniskais projekts.		Izpildītāja Nr. 391 - 2015		
Rīgas iela 22a, Daugavpilī, LV-5401				Adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpilī, LV-5401		Pasūtītāja Nr. 20/2015		
Pr. vad.				Sadalnes SS-2 elektriskā principiālā vienlīniju shēma		Stadija	Lapa	Lapas
Daļas vad.	A. Ulpke					TP	EL-2	6
Izstrādāja	A. Ulpke					 SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca" Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2256-R		
Mērogs	b.m.							
INV. Nr.								