




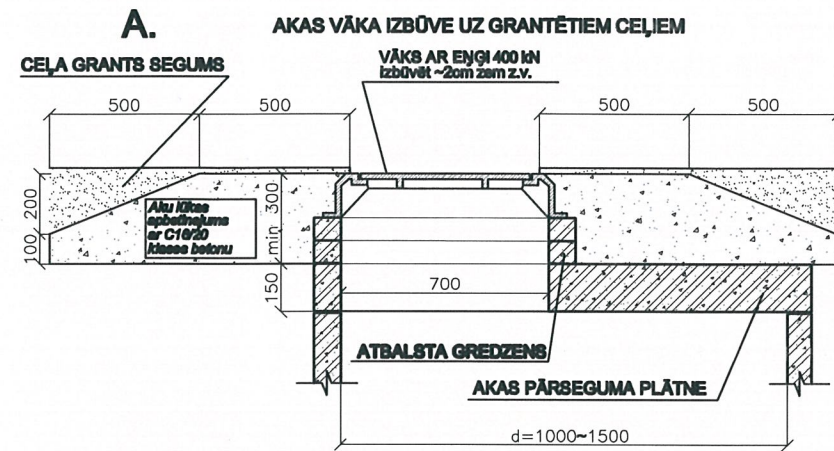





PIEZĪME: Ja tiek pielietots konkrēts grods akas augšā, tad lūka izbūvējama analogiski d1000mm akas lūkai

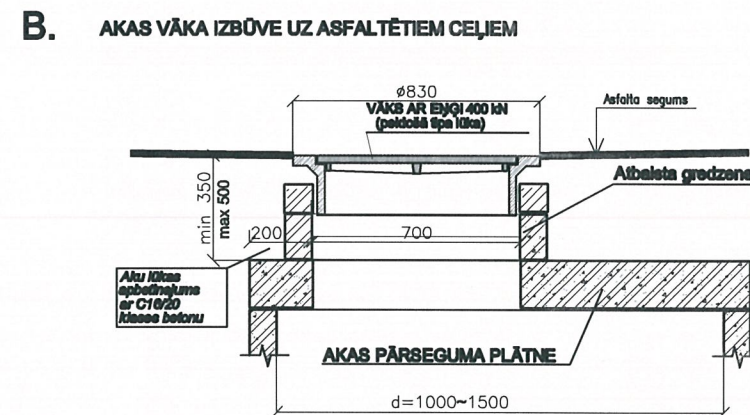

PIEZĪME: Ja tiek pielietots konkrēts grods akas augšā, tad lūka izbūvējama analogiski d1000mm akas lūkai

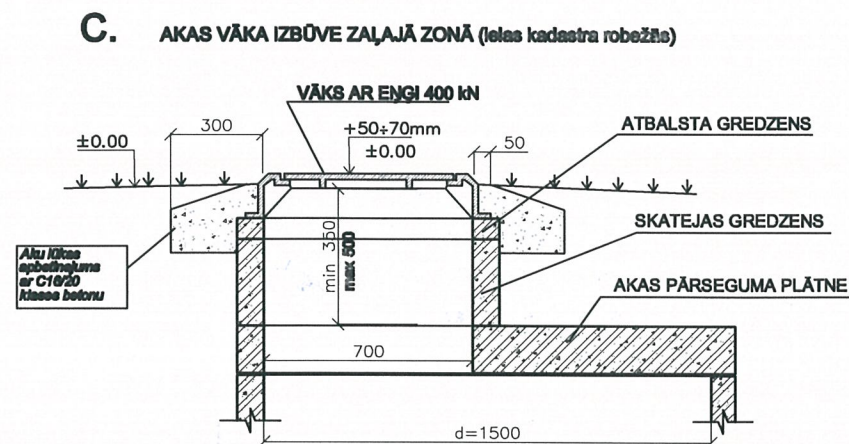

PIEZĪME: Ja tiek pielietots konkrēts grods akas augšā, tad lūka izbūvējama analogiski d1000mm akas lūkai

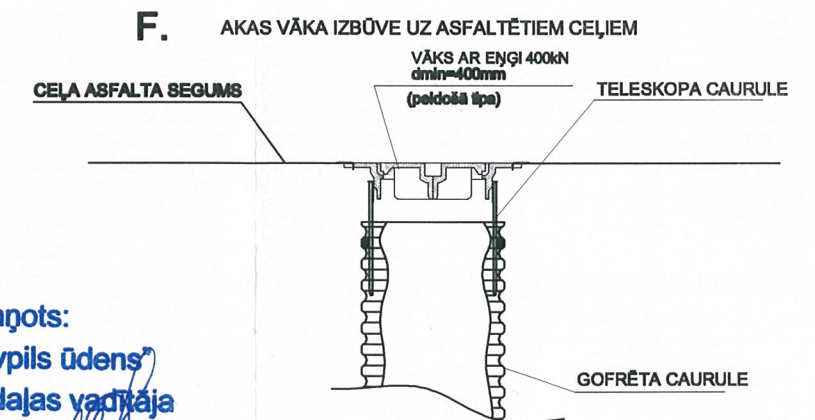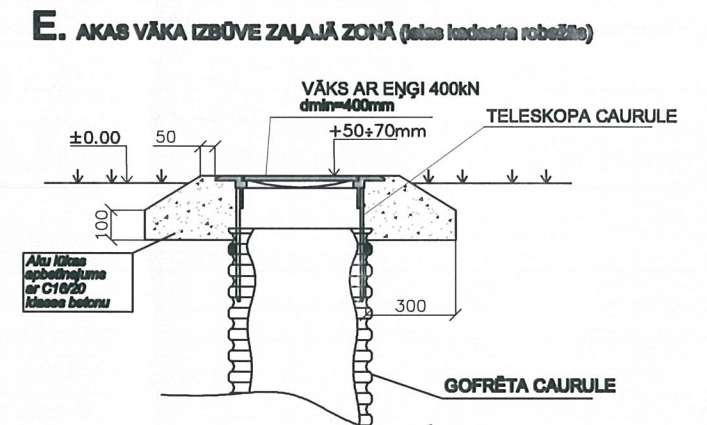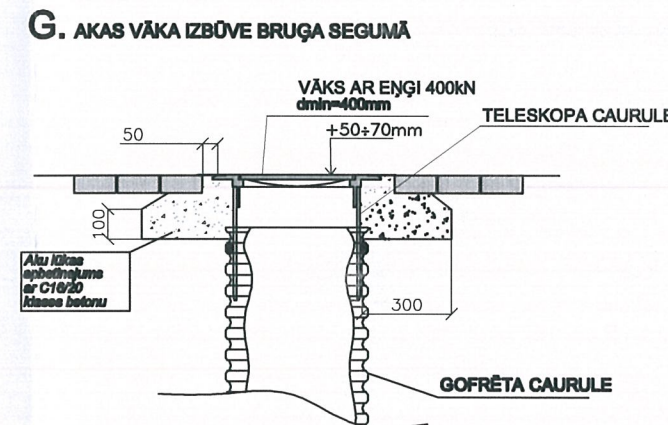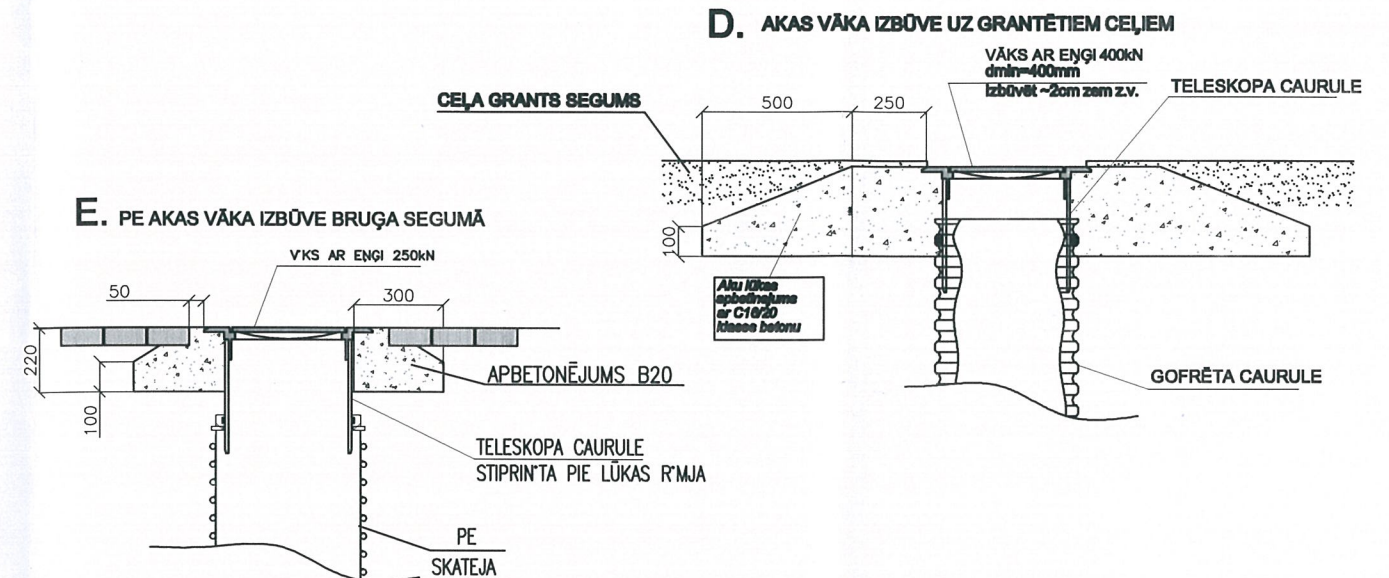

SIA "Daugavpils ūdens"
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu
nodalbes vadītāja

O. Gaimoviča


Saskaņots:
SIA "Daugavpils ūdens"
Tehniskās nodalbes vadītāja
Jelena Lapinska

Uzdevs	Pareizs	Delmas	Būvniecības projekta nosaukums
			Dzīvojamās mājas Lapsenes ielā 1 Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem
			Lapas nosaukums
			AKU VĀKU IZBŪVES PRINCIPĀLE RĪŠNĀJUMI
		01.2016.	Objekta reģistrācijas Nr.
			Proj. stadija
			DR
			Merka
			ŪKT
			Lapa
			6
			Mēroga
			B/M

PĀRKRITUMA AKA
(PĀRKRITUMS LĪDZ 500mm)

GRIEZUMS


PLĀNS

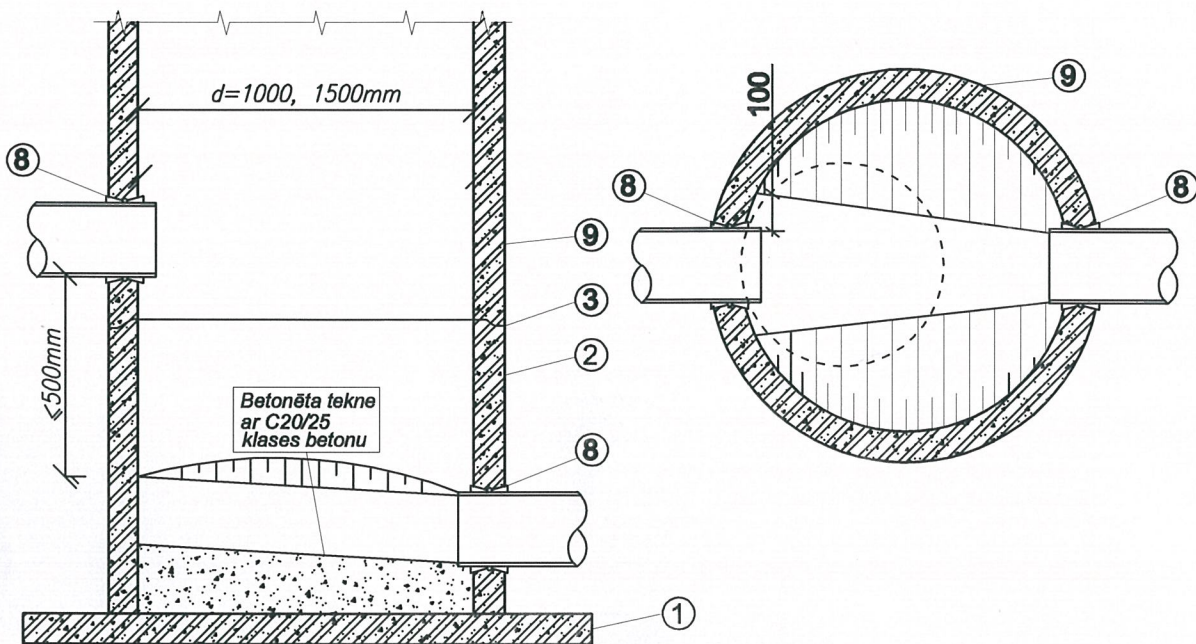

PĀRKRITUMA AKA
(PĀRKRITUMS VIRS 500mm)

GRIEZUMS

PLĀNS

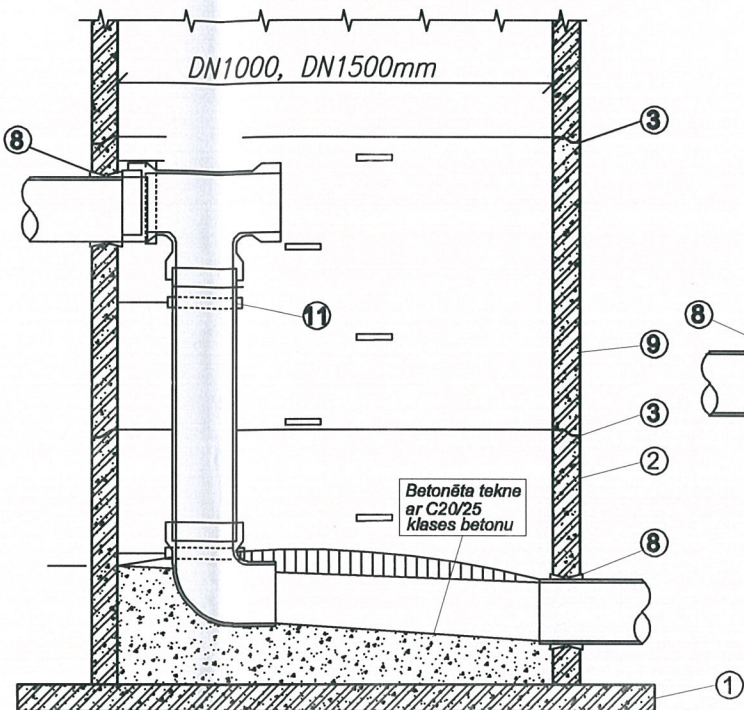

Saskaņots:
SIA "Daugavpils ūdens"
Tehniskās nodalnes vadītāja
Jelena Lapinska

SIA "Daugavpils ūdens"
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu
nodalnes vadītāja
O. Gaimoviča




PLASTMASAS SALIEKAMĀ AKA PP DN400

PIESLĒGUMS AKAI

GRIEZUMS

PLĀNS

AKA AR PĀRSEGUMA PLĀTNI

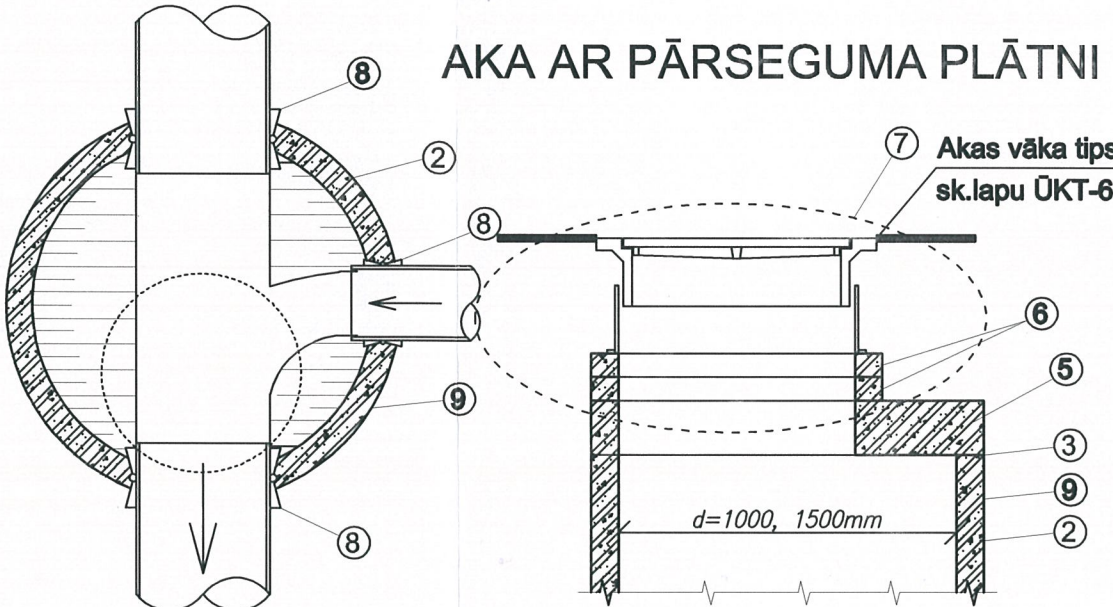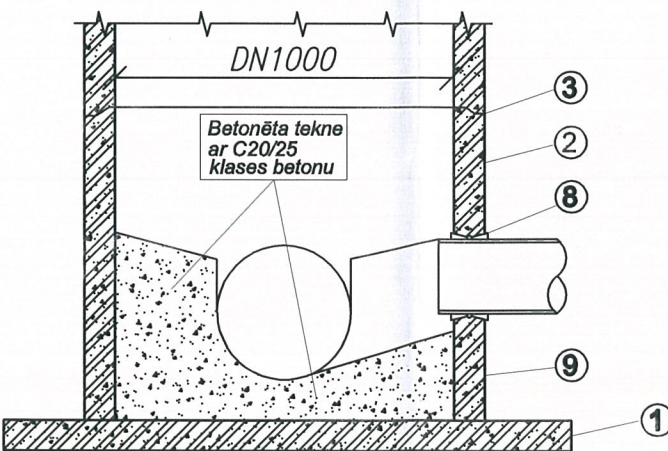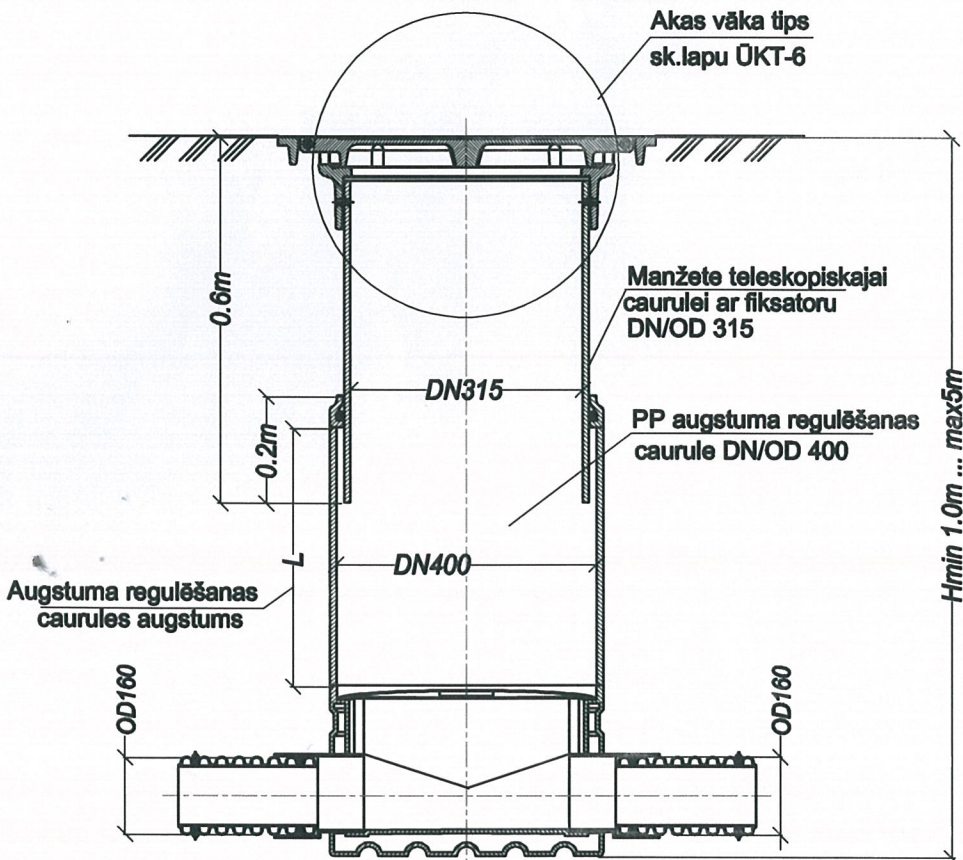

APZĪMĒJUMI

- 1 - Akas pamatne
- 2 - Grodi
- 3 - Blīvējums
- 4 - Konisks grods


- 5 - Pārseguma plātne (h=150 mm)
- 6 - Regulējamie gredzeni (ja nepieciešams)
- 7 - Vāks (saskaņā ar tipveida risinājumu)
- projektējamā slodze
-braucamā daļa > 400 kN (peldošā tipa)
-citur >250 kN

- 8 - Aizsargčaula cauruļvada iebūvei sienā
- 9 - Hidroizolācija
- 10 - Kāpēji
- 11 - Caurules balstenis AISI 304 b=2.5mm;
m=2.3...2.9kg solis 1.0m


Uzdevs	Paraksts	Datums	Objekts: Dzīvojamās mājas Lapsenes ielā 1 Daugavpils, pieslēgšana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem			
			Lapas nosaukums KANALIZĀCIJAS SKATAKU PRINCIPĀLIE RISINĀJUMI			
		01.2016.	Objekta reģistrācijas Nr.			
			Proj. stadija DR	Marka ŪKT	Lapa 5	Mēroga B/M

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība


Šķērsojošo inženiertīklu aizsardzība būvgrāvī

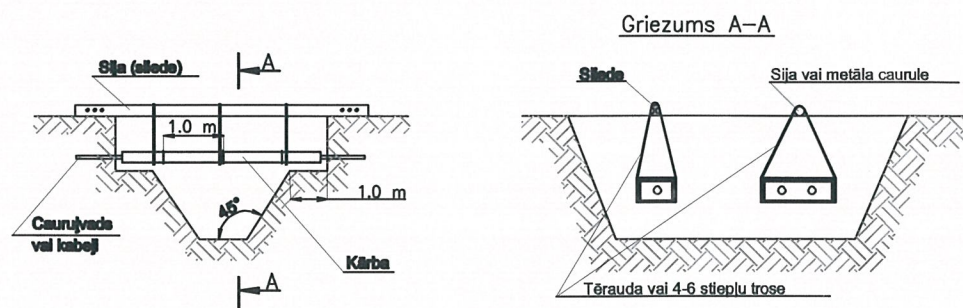

Koka vairogs

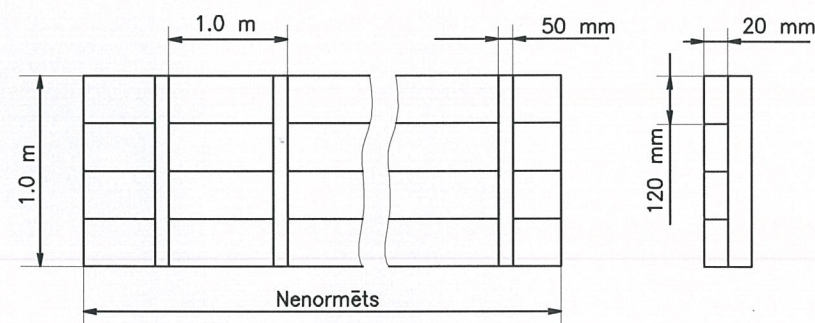


Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība

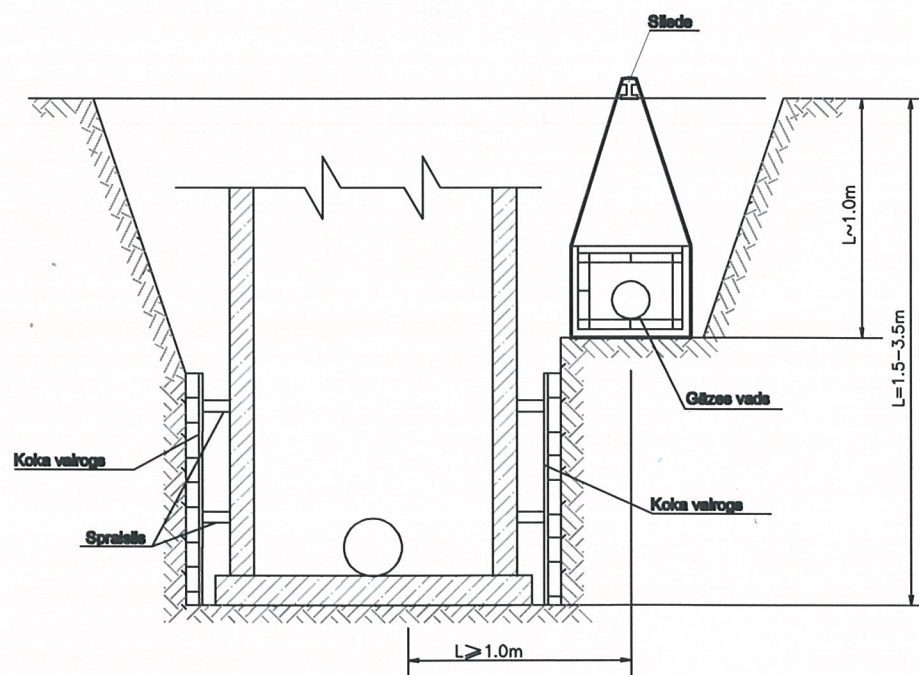


PIEZĪME:

1. Pie tīklu savienojuma attāluma $L < 1.0$ m no būvgrāvja, nepieciešama inženiertīklu atkāšana un aizsardzība.
2. Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10.0 m.

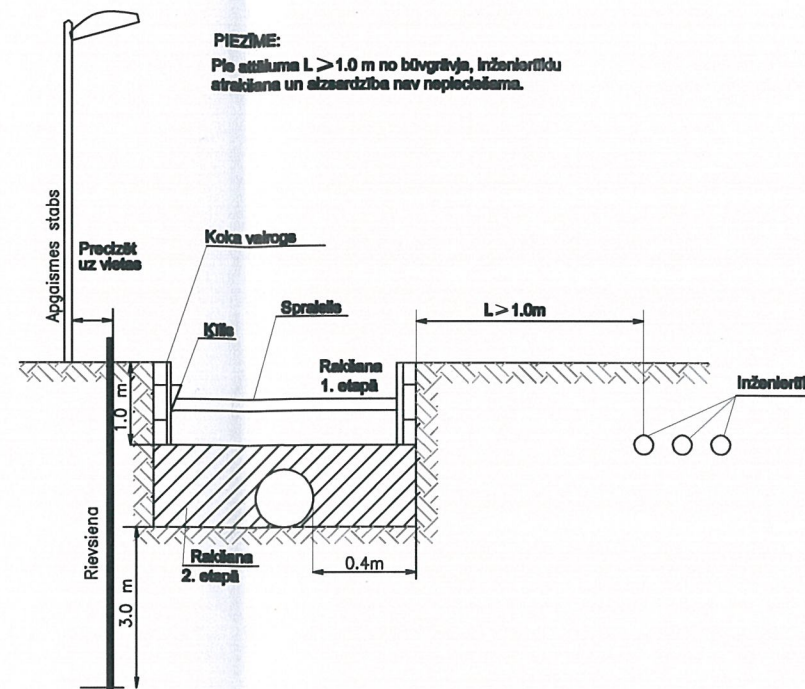

PIEZĪME:


1. Pie attāluma $L > 1.0$ m no būvgrāvja, inženiertīklu atkāšana un aizsardzība nav nepieciešama.

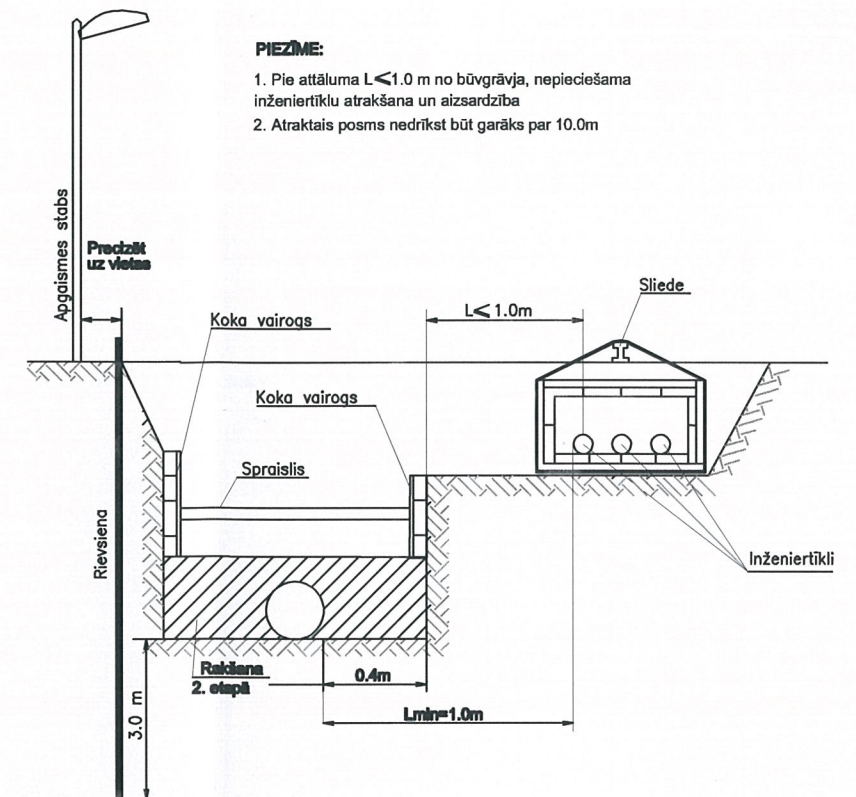

PIEZĪME:

1. Pie attāluma $L < 1.0$ m no būvgrāvja, nepieciešama inženiertīklu atkāšana un aizsardzība.
2. Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10.0 m.

Koka kārbas inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai

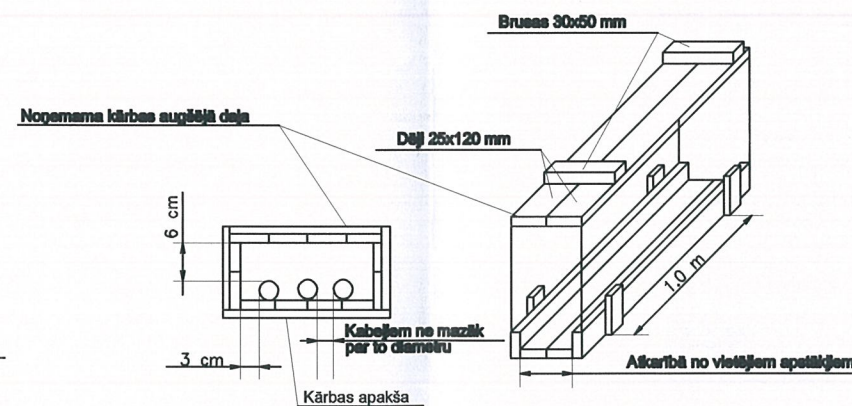

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

1. RAKŠANAS DARBUS VEIKT PA POSMIEM. POSMA GARUMS NEPĀRSNIEDZOT 10m.
2. PIRMS RAKŠNĀS DARBU UZSĀKŠANAS ATŠURFĒT UN NOSTIPRINĀT AIZSARGKONSTRUKCIJĀ ESOŠOS INŽENIERTĪKLUS.
3. PĒC CAURULVADA IZBŪVES VEIKT TRANŠEJAS AIZBĒRŠANU UN INŽENIERTĪKLU AIZSARGKONSTRUKCIJAS PĀRVIETOŠANU UZ NĀKAMO POSMU.

SIA "Daugavpils ūdens"
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu
nodalījuma vadītāja

O. Gaimoviča


Saskaņots:
SIA "Daugavpils ūdens"
Tehniskās nodaļas vadītāja
Jeļena Lapinska

Uzdevs	Paraksts	Datums	Būv: Dzīvojamās mājas Lapsenes ielā 1 Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem			
			Lapas nosaukums:			
		01.2016.	ESOŠO INŽENIERTĪKLU AIZSARDZĪBA			
			Objekta reģistrācijas Nr.			
			Proj. atzīme	Marķa	Lapa	Mēroga
			DR	ŪKT	3	B/M

Asfalta seguma atjaunošana

Transporta kustības zona

Grants seguma atjaunošana

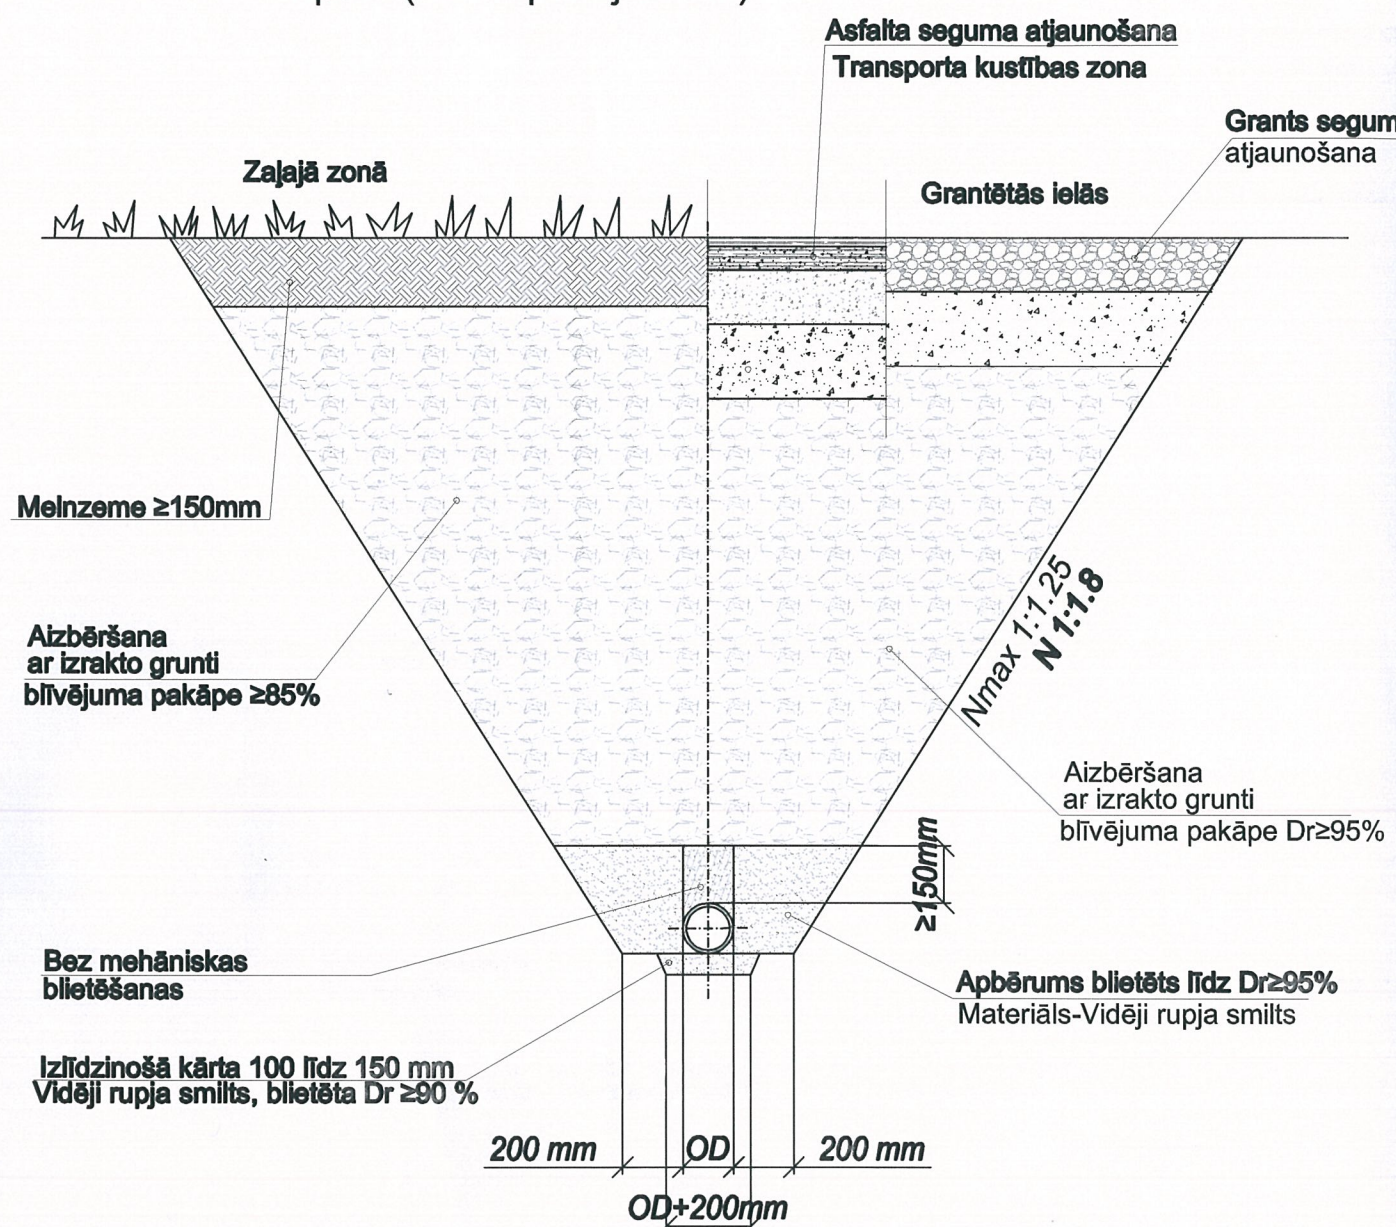

Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)
OD - Ārējais diametrs


1. Izlīdzinošā kārtā zem caurujvada veidojama ple visiem esošās grunts tiplēm.
Izlīdzinošai kārtai un apbērumam jāizmanto labi izsijāta vidēji rupja smiltis.
2. Caurujvadu uzdevu savienojumu vietās izlīdzinošajā kārtā izrokamās bedrītes.
3. Caurujvada montāžai, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošanai jānotiek sausā būvgrāvī.
4. Gruntij kas tiek izmantota izlīdzinošai kārtai, apbērumam un būvbedres aizbēršanai jāatbilst parametriem, kas norādīti caurujvada ražotāja instrukcijās.
5. Tranšejas aizbēršana jāveic kārtās ar augstumu 300mm velcot slāņa bīvēšanu.
6. Ziemas periodā jāņem vērā, ka grunts nedrīkst būt sasaluši.

O. Gaimoviča


Saskaņots:
SIA "Daugavpils ūdens"
Tehniskās nodaļas vadītāja
Jelena Lapinska

	<i>Uzvārds</i>	<i>Paraksts</i>	<i>Datums</i>	Būve: Dzīvojamās mājas Lapsenes ielā 1 Daugavpils, pieslēgšana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem			
				Lapas nosaukums			
			01.2016.	CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĒ			
				Objekta reģistrācijas Nr.			
				Proj. stadija DR	Marķa ŪKT	Lapa 2	Mēroga B/M


AIZBĪDŅA KAPE ASFALTBETONA SEGUMĀ

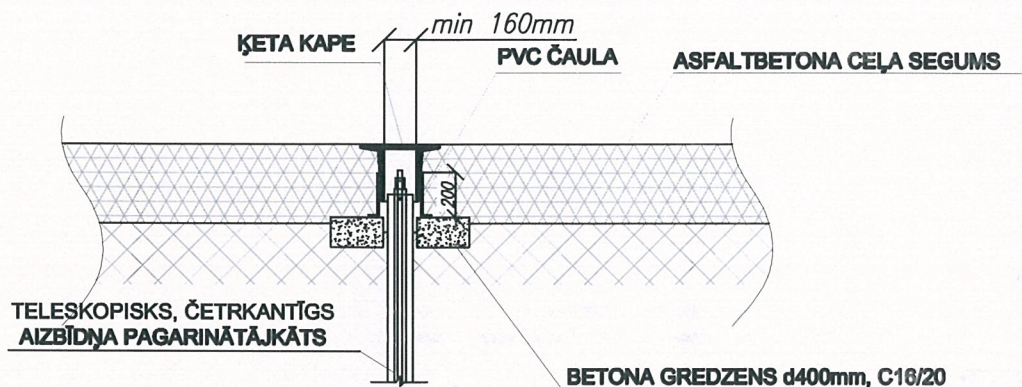

AIZBĪDŅA KAPE GRANTS SEGUMĀ

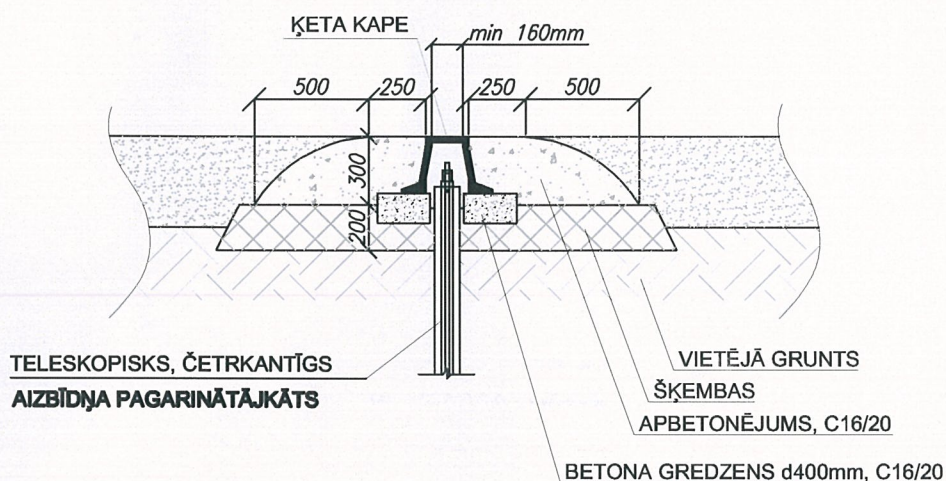

AIZBĪDŅA KAPE ZĀLĀJĀ

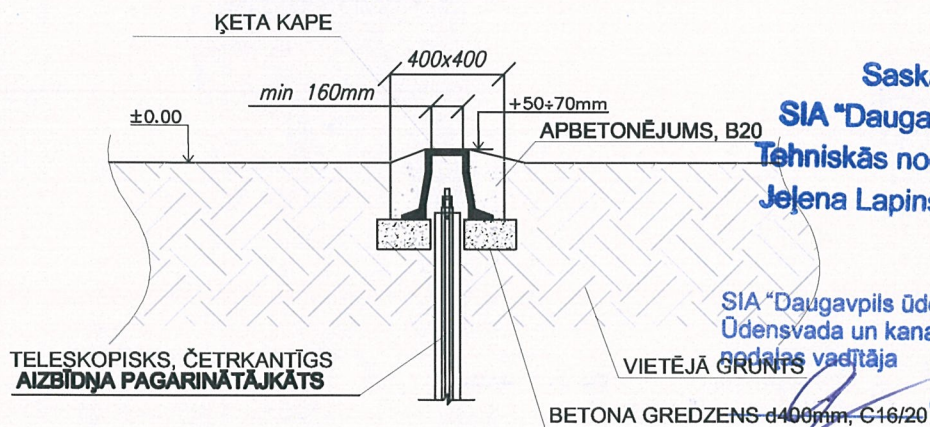

Saskaņots:
SIA "Daugavpils ūdens"
Tehniskās nodaļas vadītāja
Jelena Lapinska

SIA "Daugavpils ūdens"
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu
nodaļas vadītāja

O. Gaimoviča

Uzdevs	Pareizs	Datums	Būvniecības objekta nosaukums
			Dzīvojamās mājas Lapsenes ielā 1 Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem
			Lapas nosaukums:
			KAPES
		01.2016.	Objekta reģistrācijas Nr.
			Proj. stadija
			DR
			Marka
			ŪKT
			Lapa
			4
			Mēroga
			B/M