
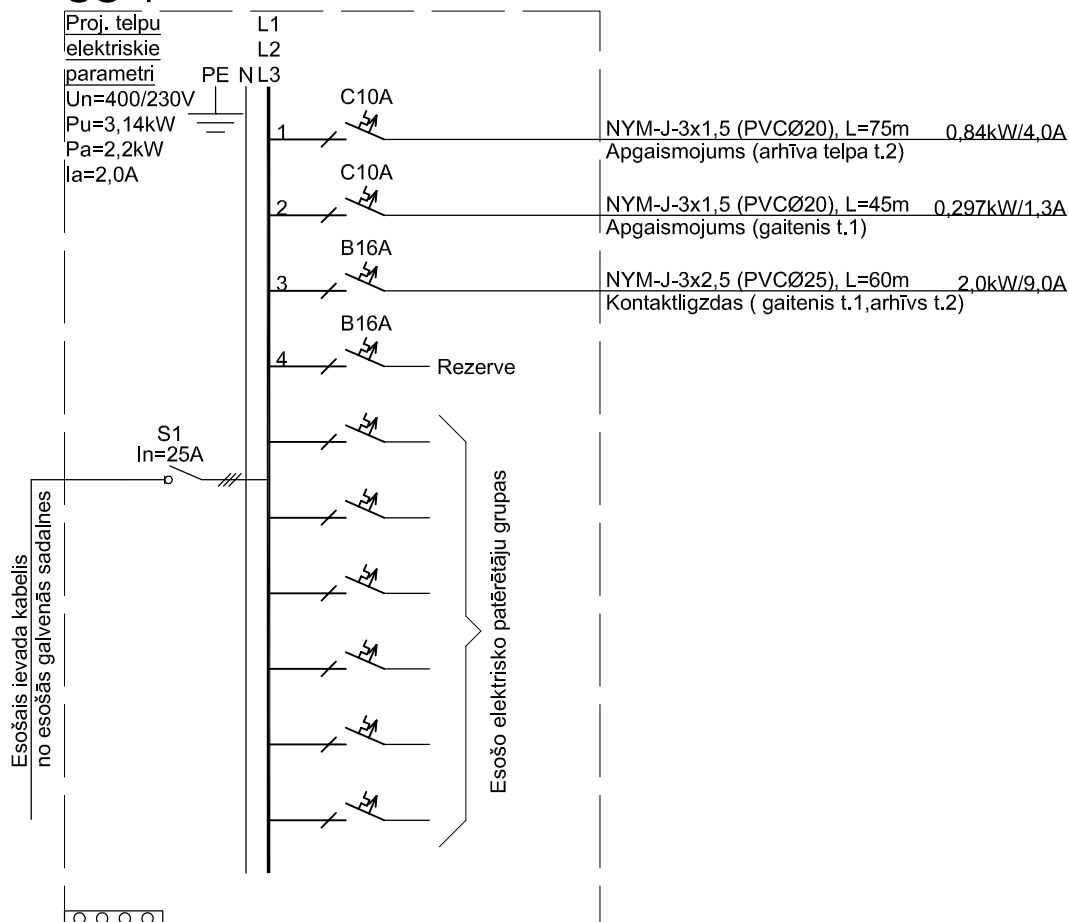


# SS-1



## PIEZĪME:

Projektējamajā vienlīniju elektroapgādes shēmā uzrādītas tikai esošās sadalnes projektējamās rezerves grupas. Esošajā sadalnē, telpā 1, blakus esošajām patērētāju grupām, rezervētajās vietās uzstādīt DIN sliedi un izvietot rezerves automātslēdžus atbilstoši projektējamajai elektrapgādes vienlīniju shēmai, pievienojot to pie esošajām barošanas kopnēm ar lokanajiem, viendzīslu instalācijas vadiem H07V-K-1x6mm<sup>2</sup> (melns). Pirms montāžas darbu uzsākšanas pārbaudīt sadalnes tehnisko stāvokli, saglabājot tajā esošās elektroapgādes slēguma grupas (telpām kurās netiek veikts projekts), pārliecināties un pārbaudīt PE un N kopnes pienākošo un attejošo dzīslu pievienojuma esamību atbilstoši normatīvajām prasībām, ja nepieciešams sakārtot. Pārliecināties par sadalnes korpusa zemējuma esamību un tā stāvokli, nepieciešamības gadījumā veikt saņemšanas pasākumus sadalnes metāla korpusam un durvīm izmantojot ēkas esošo potenciālo izlīdzinošo sistēmu.

Pasūtītājs: <b>Latgales Centrālā bibliotēka.</b> Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401				Būvprojekts: <b>"Būvprojekta 352-2012 aktualizācija autoruzraudzības ietvaros"</b>		Pasūtījuma Nr. 420-2016		
Pr. vad.				<b>Sadalnes SS-1 elektriskā princiāālā vienlīniju shēma</b>		Marka	Numurs	Lapu skaits
Daļas vad.	A. Ulpke					EL	2	5
Izstrādāja	A. Ulpke					 <b>SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca"</b> Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2256-R		
Mērogs	b.m.							
Arh.reģ.nr.								