








		Pcs	Standby mA	Alarm mA	Standby mA	Alarm mA
Control panel	Bentel (esošais)	1	55	200	55	200
Subtotal, control panel					55	200
Subtotal, external panel devices					0	0
Optical smoke detectors	SD119-2(L)	14	0,1	0,7	1,0	13,7
Thermal detectors	NB323-2	0	0,1	0,7	0,0	0,0
Manual call points	FP3/RD	4	0,1	0,6	0,4	1,6
Sounder (100dB)	AH-03127BS	1	0,0	14,5	0,0	14,5
Sounder (100dB)	AH-0218	4	0,0	25,0	0,0	100,0
Relejs	OMRON	1	0,0	21,0	0,0	21,0
Additional current for detectors in alarm						15,0
Subtotal, loop components						208
Total current consumption					55	408

APZIMEJUMI

- | | |
|---|---------------------------|
| | Kabelis JE-H(St)H 1x2x0,8 |
| | Kabelis JE-H(St)H 1x3x1,5 |
| | Kabelis J-Y(St)Y1x2x0,8 |

-  D8/2 - Dūmu detektors ar iznesamo indikatoru
-  D8/1 - Dūmu detektors
-  R7/2 - Roku detektors

- | | |
|---|-------------------------|
|  | Elektrosadale |
|  | SS___ Skaņas indikators |
|  | Gala elements |
|  | Kontroles panelis |


D 4 / 1

Detektora numurs
Kēdes numurs
Detektora tips

UAS sadaļas rasējumu saraksts

Rasējuma marka	Nosaukums	Piezīmes
UAS-1	Ugunsdzēsības automātikas sistēmas. Vispārīgie rādītāji	
UAS-2	Telpu plāns ar UAS tīkliem	M 1:100
UAS-3	Ārējo savienojumu shēma	
UAS-4	Iekārtas un materiālu specifikācija.	

Objekta atrašanas vieta

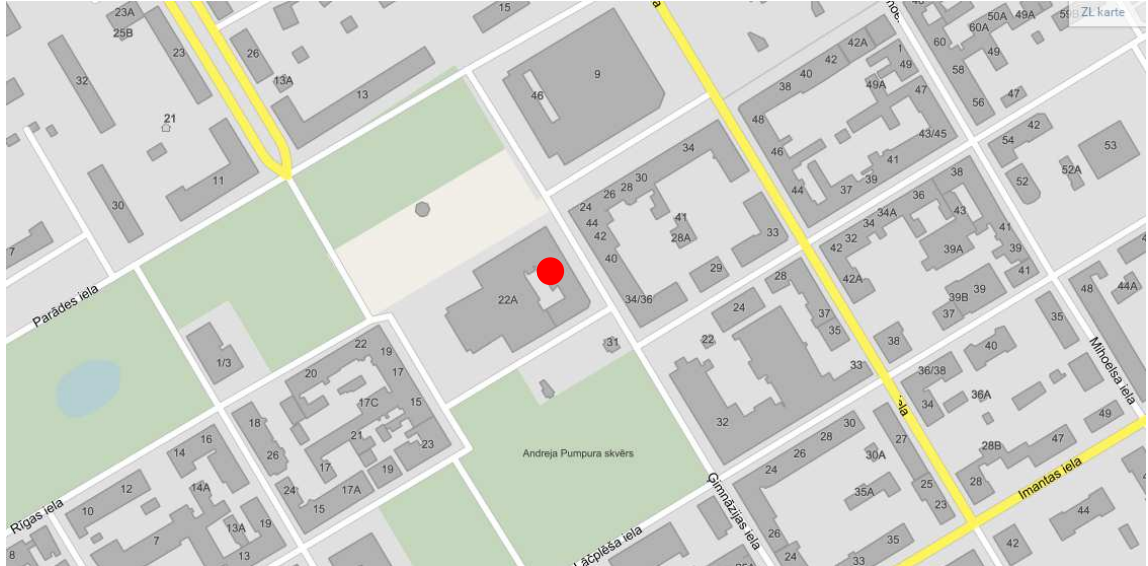

Nr	Pielietojamie normatīvie dokumenti
LVS CEN/TS 54-14:2005	„Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas 14. daļa: Norādījumi plānošanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un uzturēšanai darba kārtībā”
LBN 201-15	„Būvju ugunsdrošība”
LR MK Nr. 82	Ministru kabineta noteikumi
LBN 208-08	„Publiskās ēkas un būves”

ŠI TEHNISKA PROJEKTA UAS DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS
BŪVNORMATĪVIEM UN CITIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM.

Izpilddokumentācijas UAS daļas autors Andrejs Jačniks (sert. nr. 70-0112)

21.03.16

(datums)

(paraksts)

Pasūtītājs: Latgales Centrālā bibliotēka.
Rīgas iela 22a, Daugavpilī, LV-5401

Dalas vad.	A. Jačniks	21.03.16
------------	------------	----------

Izstrādāja	A. Jačņiks		
------------	------------	--	--


Mērogs

Arh.nr.

Būvprojekts:

"Būvprojekta 352-2012
aktualizācija
autoruzraudzības ietvaros"

Vispārīgie noteikumi



SIA "Arhitekta L.Šmita
darbnīca"
Būvkomersanta reģistrācijas
Nr. 2256-R